


**דיווח על איכות המים בקרית שמונה  
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,  
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור פרטים על איכות המים המסופקים  
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.07.2020-30.09.2020  
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת**

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. בחודש יולי בעת ביצוע דיגום בתאריך 13.07.20, נצאה חריגה בנקודה אחת. למחרת, בתאריך 14.07.20 בוצעה בדיקה חוזרת ב 3 נקודות מייצגות – בדגימה זו כל הערכים נמצאו תקינים.
2. טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0.1%	50	100%	51	51	רשת	שגרתית	ק"ש
0%	3	100%	3	3	רשת	חוזרת	ק"ש
*	*	100%	1	1	רשת	פלואוריד	ק"ש
0%	1	100%	1	1	רשת	THM	ק"ש

\*ריכוז הפלואוריד הנמדד הינו ריכוזו הטבעי במים

3. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי ריכוזו, 300 מקג"ל.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן ובוצע ברבעון המדווח ב 6 נקודות. הערכים כולם נמוכים משמעותית מסף התקן.
5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. בוצע דיגום בתאריך 14.07.20 והתקבלה תוצאה של 0.6 מקג"ל.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

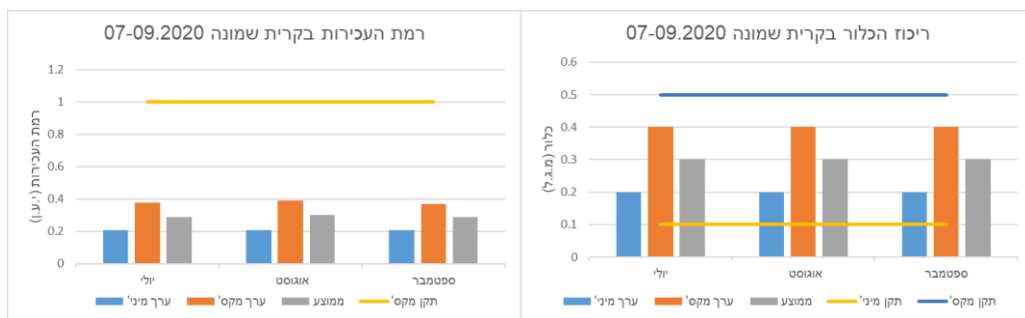

בכבוד רב,  
לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד