

דיווח על איכות המים המסופקים בקצרין לתקופה 7-9.2020

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים.

בדיקות מיקרוביאליות

- איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
- ריכוז הכלור הנותר - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.


יישוב	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	רשת	12	12	100%	21	0%

בדיקות כימיות

- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה אולם הדיגום נמשך ועל פי הוראת משרד הבריאות, תדירות הדיגום רבעונית. במסגרת זו נמדד ריכוזו הטבעי במים, במקרה של קצרין, קטן מערך סף בדיקת מכשיר הבדיקה.

יישוב	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	דיגום - 12.07.2020 תקן: 1700 מקג"ל רצוי 1000-700 מקג"ל
קצרין	רשת	1	1	100%	<MRL

- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום פרמטר זה בוצע ברבעון המדווח. נדגם בתאריך 14.07.20 והתקבלה תוצאה של 0.4 מקג"ל.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

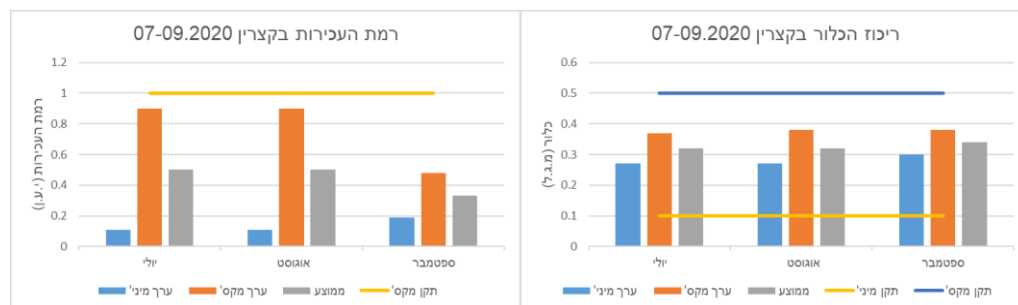

בכבוד רב,

לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il