

## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים במגידל שמש

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגידל שמש פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו.


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו במגידל שמש בין התאריכים 01.10.15 - 31.12.15

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	חריגה אחוז
מגידל שמש	שגרתית*	רשת	40	38	95%	38	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%		ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ

\* בתאריך 2.12.15 - 2 נקודות לא נדגמו עקב טעות בטפסי הדיגום (החלה תכנית דיגום חדשה - 2015-16), דווח למשרד הבריאות.

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה ועל כן ממצאי הדיגום מעידים על הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים, שכידוע הינו נמוך.
5. נקבעו כללים המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

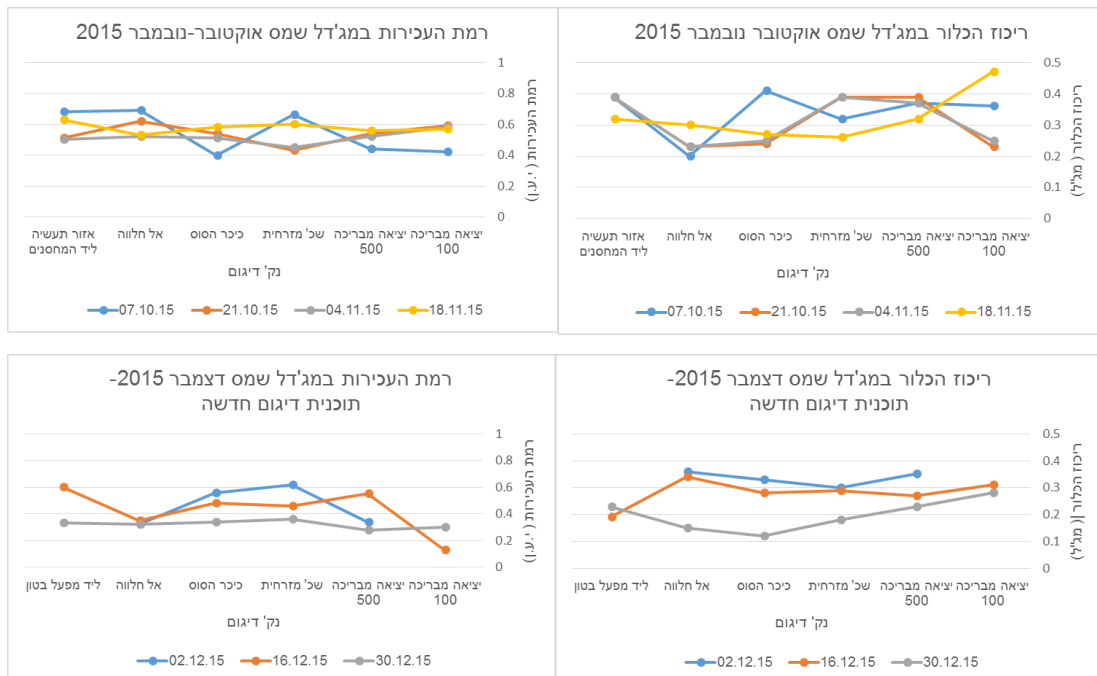

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)

