


## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריאליות).

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בבוקעתא בין התאריכים 01.04.15-30.06.15  
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
בוקעתא	שגרתית	רשת	18	17	94.4%	1	5.6%
	חוזרת	רשת	2	2	100%	0	0%

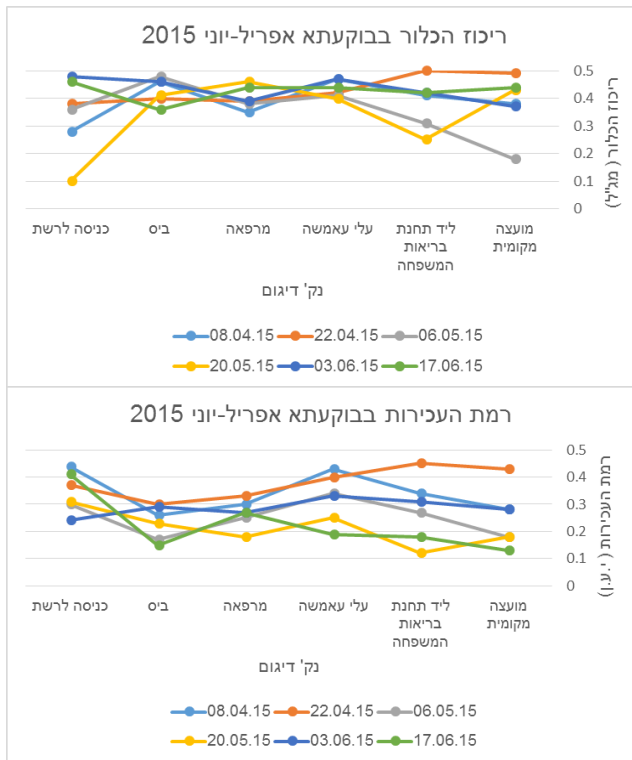

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי החדש קובע 0 חיידיקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר 0.1-0.5 מג"ל. והערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. נקבעו כללים המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
5. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.
6. בתאריך 17.06.15 בוצע דיגום בו נק' אחת נמצאה חריגה, דיגום חוזר בתאריך 18.06.15 נמצא תקין. דיווח הועבר בזמן אמת וגם להלן.

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

דיווח לציבור על פי תקנה 5 (ד)

בתקנות בריאות העם (איכותם תברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013

17.06.15

- ביצוע דיגום מיקרוביאלי שגרתי בוקעתא ב-6 נקודות דיגום

18.06.15

- **דיווח מעבדה תוצאת בדיקה חריגה אחת :**
- 0 חיידק קוליפורם, (תקן: 0 חיידק קוליפורם כללי)
- דווח על ספירה כללית גבוהה. (ללא תקן)
- ריכוז הכלור ורמת העכירות תקינים בכל הנקודות.
- דווח הועבר למשרד הבריאות.
- **בתאום עם נציגי משרד הבריאות בוצע סקר חקירתי ודיגום חוזר מורחב ב- 2 נקודות דיגום על מנת להבטיח כיסוי נרחב של אזור אספקת המים.**
- **מיקום ברז הדיגום הוסדר על צינור האספקה.**

19.06.15

- התקבלו תוצאות בדיקות תקינות מהמעבדה המוכרת הבודקת.
- **סוף אירוע**

בכבוד רב,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד



מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)