מי התנור
זורמים עד אליך

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקצרין

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו קצרין בין התאריכים 01.07.17-30.09.17

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	שגרתית	רשת	21	21	100%	21	0%
	THM	רשת	1	1	100%	1	
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ*	

* החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים.

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. **כל הערכים המדווחים, תקינים. ניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.**
3. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל.
הערכים המוצגים תקינים.
4. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. **כל הממצאים תקינים.**
5. THM – פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. התקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל.
6. **כל הממצאים תקינים. ניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.**
7. נקבעו כללי דיווח המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
8. **תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.**

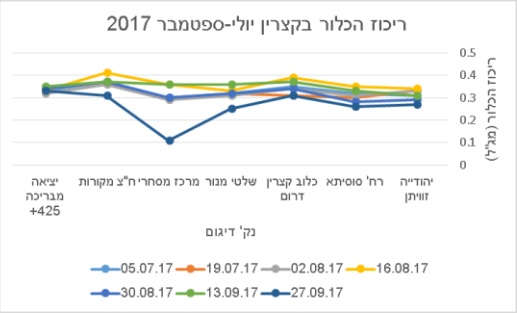

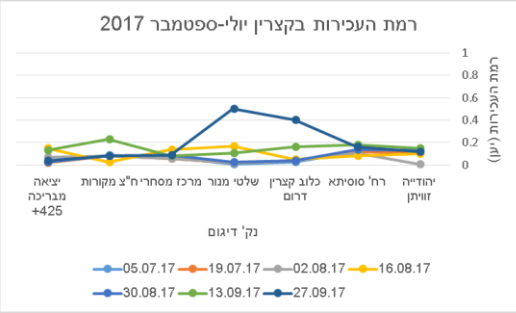

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ
משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777
www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il

מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי