

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.2021-30.09.2021

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	15	14	100%	14	6.66%
בוקעתא	חוזרת	רשת	3	3	100%	3	0%
בוקעתא	נוספת	רשת	6	6	100%	6	0%
בוקעתא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	--	--
בוקעתא	THM	צה קו	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. בחודש יולי בעת ביצוע דיגום בתאריך 11.07.21, דווח על ממצא חריג של קוליפורמים שמקורם 'e.coli' (25 חיידקים), בעקבותיו הודיע משרד הבריאות על הרחתת מים. בוצע דיגום חוזר ונוסף בין התאריכים 12-13.7.2021 והממצאים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. חובת הדיגום נותרה, בתדירות רבעונית. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, 100 מק"ל.
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. מתוכנן דיגום בחודש אוקטובר.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. דיגום פרמטר זה בוצע ברבעון המדווח. נדגם בתאריך 15.08.21 בתוצאה של 0.4 מק"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.
8. להלן הצגת נתוני הכלור והעכירות בתקופה המדווחת.

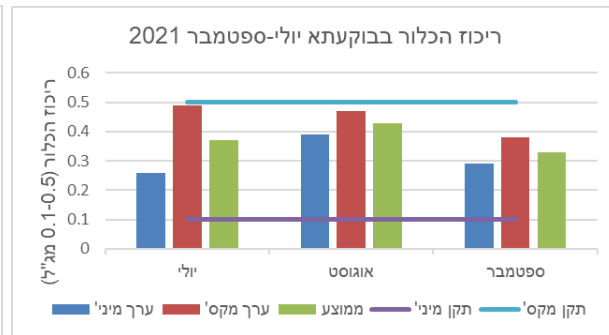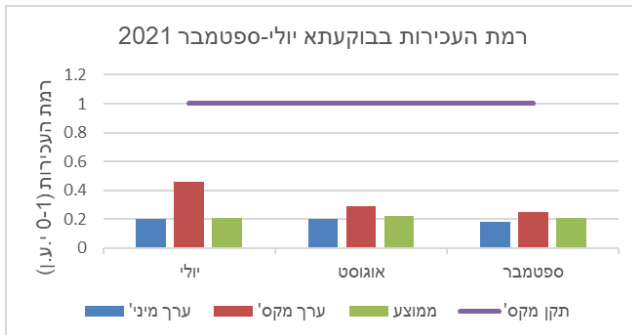

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

