

ריכוז נתונים


דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.01.2022-31.03.2022

אחוז אחיזה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	15	100%	15	15	רשת	שגרתית	בוקעתא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	בוקעתא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הערכים תקינים. תוכנית הדיגום בוצעה במלואה, 100% ביצוע.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח קטן מערך סף בדיקת מכשיר המעבדה.
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש אחת ל-3 שנים. לא תוכנן ולא בוצע ברבעון זה.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ג"ל. דיגום לפרמטר זה מתוכנן לתקופת הקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

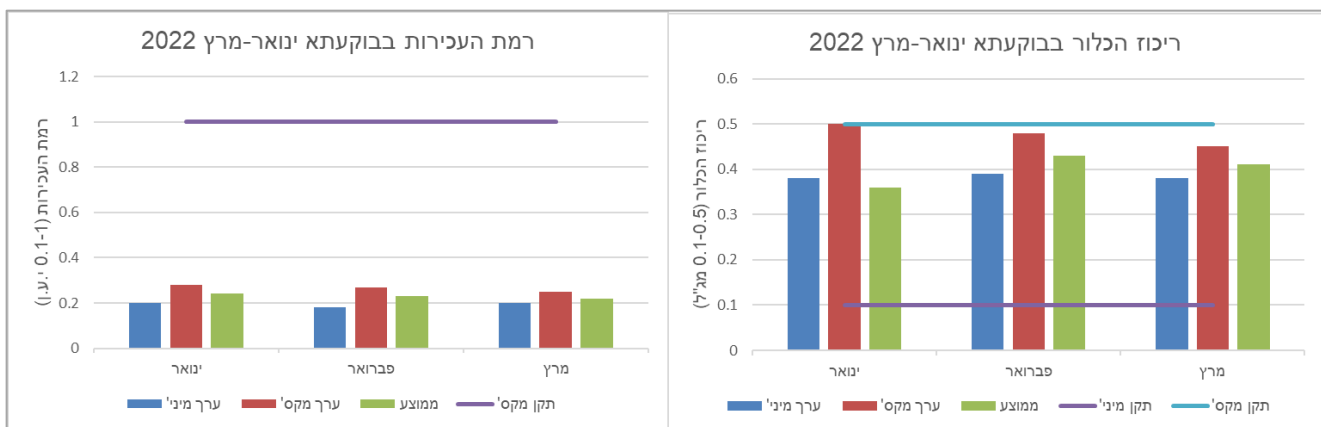

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד