
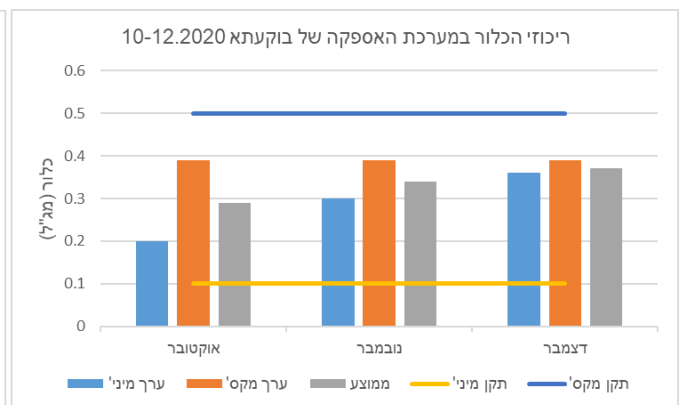


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.10.2020-31-01.12.2020
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	20	20	100%	19	5%
בוקעתא	חוזרת	רשת	3	3	100%	3	0%
בוקעתא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. דווח על ממצא חריג אחד. תוצאות דיגום חוזר נמצאו תקינות. האירוע דווח למשרד הבריאות וטופל בהתאם.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח קטן מערך סף בדיקת מכשירי המעבדה.
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2019.
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי לגביו, 100 מקג"ל. פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ ודווח ברבעון קודם. הערכים תקינים ונמוכים מאוד המעידים על איכות מים טובה.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

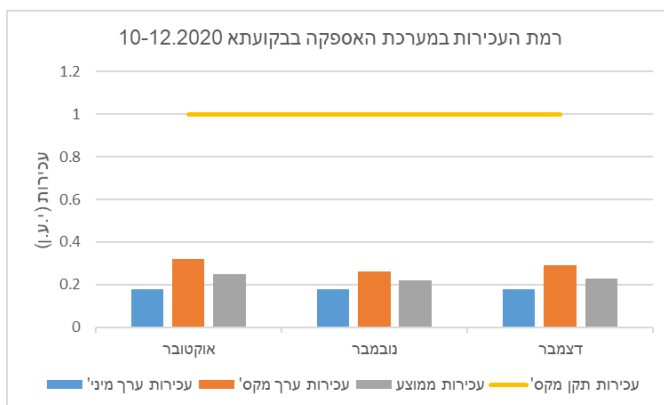

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

