


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.2019-30.09.2019
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	15	100%	15	15	רשת	שגרתית	בוקעתא
של מדובר בריכוז הטבעי של הפלואוריד במים		100%	טרם התקבלה תוצאה	1	רשת	פלואוריד	
0%	2	100%	2	2	רשת	מתכות רשת	
0%	1	100%	1	1	רשת	THM	

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. חובת הדיגום נותרה, בתדירות רבעונית. טרם התקבלו ממצאי הבדיקה.
5. מתכות רשת* – דיגום המשקף את איכות הצנרת. בוצע ברבעון זה ומפורט להלן:

בדיקת מתכות			
תאריך	מתכת נבדקת	ברזל (מקג"ל)	נחושת (מקג"ל)
14.7.2019	נק' דיגום / תקן	1000	1400
	ליד בית סלימאן ז'ידאן	17	3.9
	בית העם	19	2.6

- *בנקודה מ.מ. בוקעתא בוצע דיגום בשנת 2018 ובכך השולם הדיגום למתכות רשת ב-3 נק' דיגום, כנדרש.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. מרכיב זה נדגם ברבעון המדווח ונמצא נמוך מ-0.4 מקג"ל.
 7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

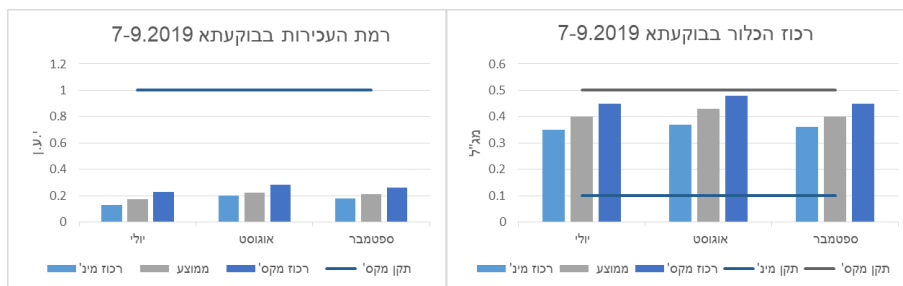

בברכה,
אינג' לואיס בלכר



מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

