

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.10.18-31.12.18

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

חריגה אחוז	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	20	100%	20	20	רשת	שגרתית	בוקעתא
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		100%	1	1	רשת	פלואוריד	

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. בחלק מהנקודות נמצאו ממצאים הסוטים מערך הסף המותר ועם זאת ניתן לדווח כי הסטייה בתחום המותר על פי ת"י 6223.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. חובת הדיגום נותרה, בתדירות רבעונית. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. ריכוזו נמוך מהערך הרצוי, (ריכוזו שנמדד במים המסופקים - $0.1 <$ מג"ל).
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש אחת ל-3 שנים. בוצע ברבעון השני של שנה נוכחית. הערכים תקינים.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ג"ל. בדיגום שבוצע ברבעון השלישי נמדד ריכוז של 4.3 מק"ג"ל, ערך זה נמוך משמעותית מסף התקן העליון.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

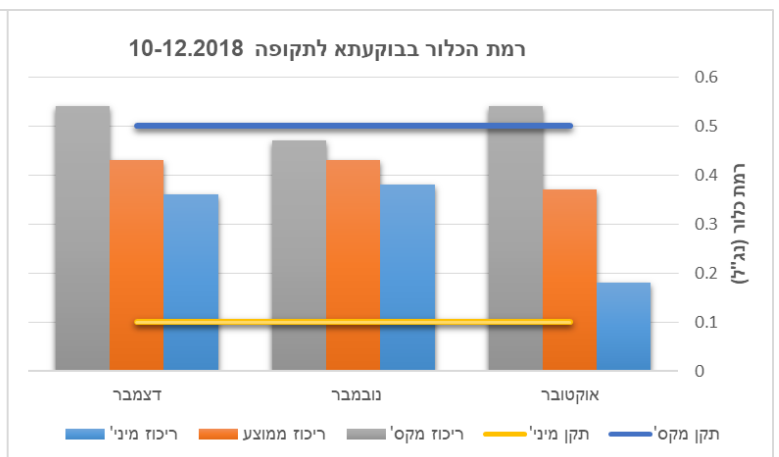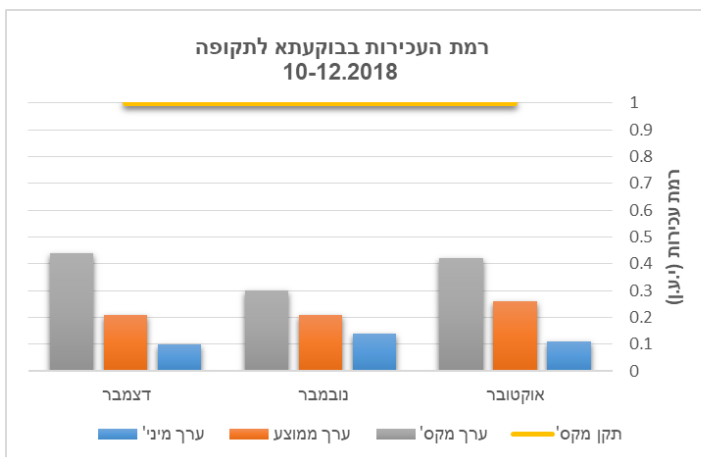

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il