ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במגידל שמס

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמס פרטים על איכות המים הדוח מתייחס

לבדיקות שנעשו בישוב במג'דל שמס בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מג'דל שמס	שגרתית	רשת	36	36	100%	36	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. בוצע בשנת 2024 ועל כן תוכנן ובוצע השנה בחודש יולי, להלן פירוט הממצאים. כפי שניתן להתרשם, כולם תקינים.
3. להלן הממצאים:

שם נק' הדיגום	ברזל	נחושת	עופרת
	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
יציאה מבריכת 100	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	1.2
יציאה מבריכה 500	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	1
שכ' מזרחית	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	1.1
כיכר הסוס	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
אל חלווה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
ליד מפעל בטון	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

4. THM- לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026, על פי החלטת משרד הבריאות.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

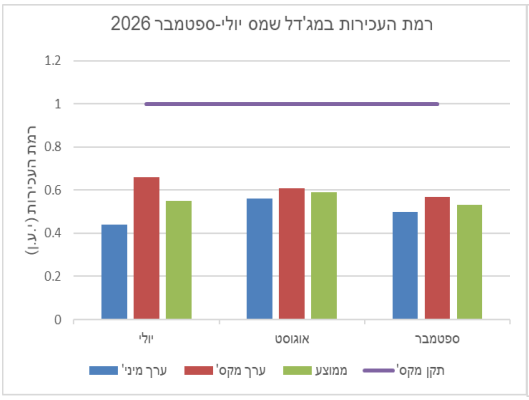

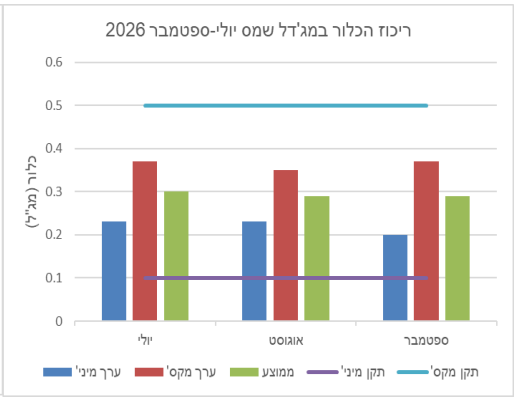

בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

מי התנור בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031

טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il