דיווח על איכות המים במטולה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	**שגרתית**	**רשת**	15	15	100%	15	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל 3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש אוגוסט 2025. לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026.
3. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026, על פי החלטת משרד הבריאות.
4. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
5. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

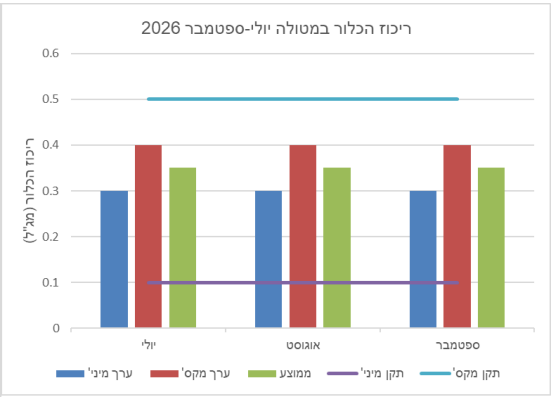

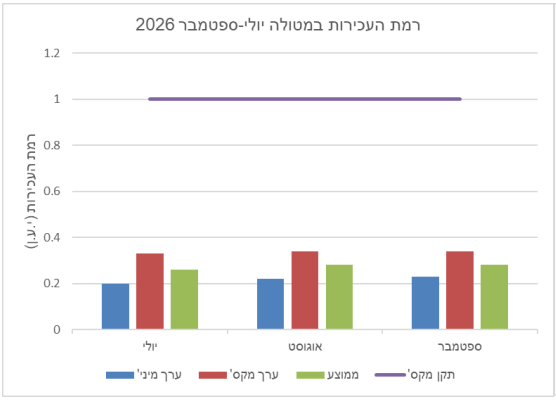

בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

מי התנור בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031

טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il