מי התנור
זורמים עד אליך

**ריכוז נתונים-** דיווח על איכות המים במעדה
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001,**
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מעדה פרטים על איכות המים המסופקים**
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מעדה בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026
מחוז :72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעדה | שגרתית | רשת | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% |
| | מתכות | רשת | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0% |

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הדיגום בוצע בהיקף נמוך מהמתוכנן עם המגבלות שהוטלו על ידי פיקוד העורף באזור. היקף הדיגום תואם ואושר מול משרד הבריאות ומדווח בהתאם.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2023 ולכן תוכנן ומבוצע דיגום לפרמטר זה בשנה נוכחית. בחודש יולי בוצע הדיגום בנקודה אחת. שתי נקודות נוספות מתוכננות לביצוע במהלך חודש נובמבר וידווחו בדו"ח הבא.
5. להלן הממצאים:

| שם הנקודה | ברזל | נחושת | עופרת |
|---|---|---|---|
| | 1.0 מג"ל | 1.4 מג"ל | 10.0 מקג"ל |
| אל ווקף | <MRL | <MRL | <MRL |

6. THM – לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

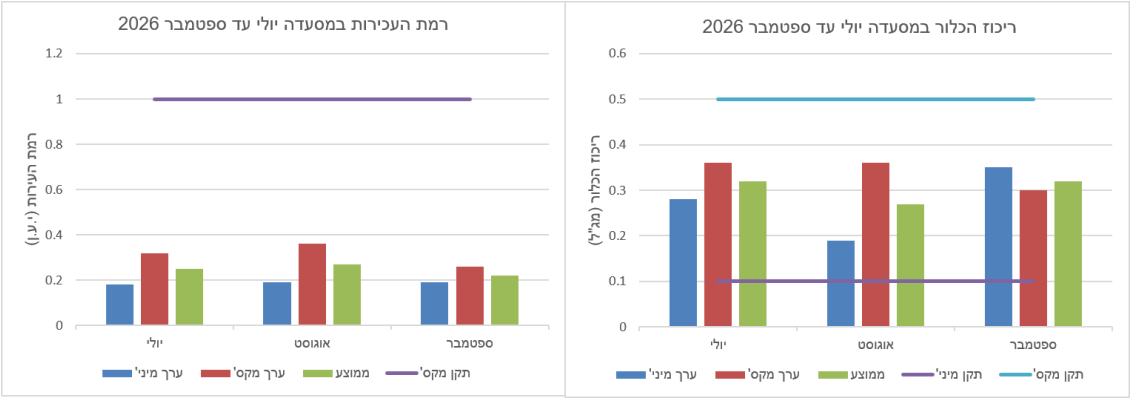


בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד


**מי התנור בע"מ**
משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777
www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il