דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

מחוז :72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	54	54	100%	54	0%
	מתכות	רשת	6	6	100%	6	0%
קריית שמונה	פלואוריד	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש
קריית שמונה	טריהלומתאנים	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הדיגום בוצע על פי תוכנית הדיגום והממצאים תקינים.
2. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן ובוצע דיגום לפרמטר זה בחודש יולי 2026. **כל התוצאות תקינות.**
3. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
4. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
5. להלן תוצאות מתכות הרשת :

נקודת הדיגום	ברזל	נחושת	עופרת
תקן	**1.0 מג"ל**	**1.4 מג"ל**	**10.0 מקג"ל**
רח' אדמון	0.12	נמוך מערך סף הבדיקה	1.3
ברל כצנלסון	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
הר הצופים	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שפרינצק מרכז	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
מול פונדק המעיין	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
שכונת יובלים	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

6. THM – לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026, על פי שינוי מדיניות משרד הבריאות.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

מי התנור בע"מ
משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777
www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il

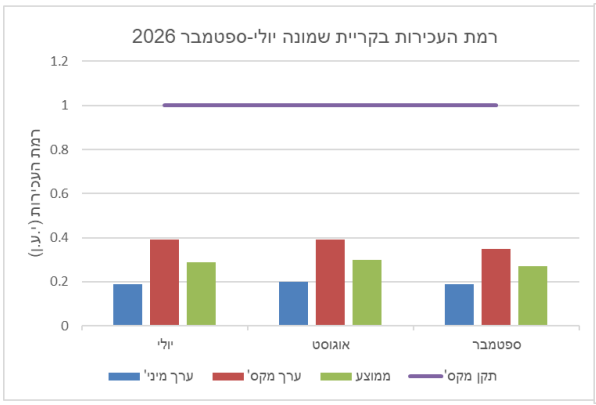

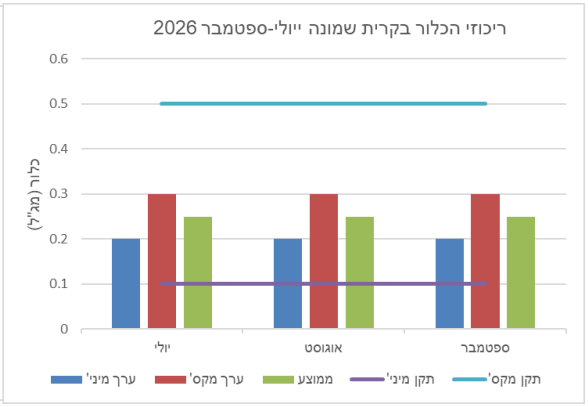

בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד