


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.2025-30.09.2025
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז אחיזה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0%	15	100%	15	15	רשת	שגרתית	בוקעתא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	בוקעתא
--	--	0%	1	1	רשת	THM	בוקעתא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה..
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז 100 מקג"ל, (תקן מקס' 1700 מקג"ל).**
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בשנת 2024, לא תוכנן לשנה זו.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. בוצע דיגום לפרמטר זה בחודש אוגוסט 2025, התוצאה <1 מקג"ל, תקן 100 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

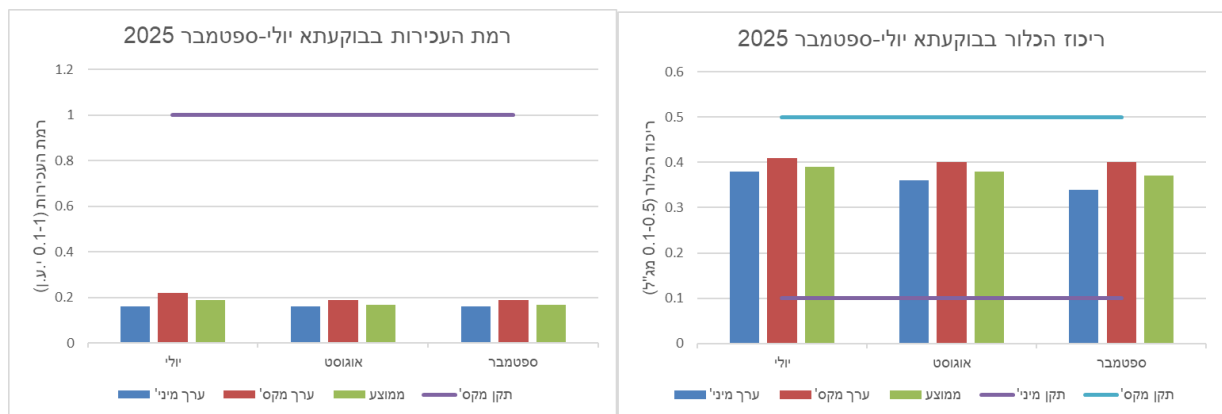

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

