

ריכוז נתונים


דיווח על איכות המים במג'דל שמס

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמס פרטים על איכות המים הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב במג'דל שמס בין התאריכים 01.10.2023-31.12.2023

אחוז אחיזה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	25	*69.4%	25	36	רשת	שגרתית	מג'דל שמס
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	*0%	--	1	רשת	פלואוריד	מג'דל שמס
--	--	*0%	--	6	רשת	מתכות רשת	מג'דל שמס

- *המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים. בשל הלחימה שפרצה בחודש אוקטובר, בשל אי הבהירות, צומצם היקף הדיגום באישור ובתיאום מלא מול משרד הבריאות. אחוזי ביצוע הדיגום נמוכים מהמתוכנן מסיבה זו.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הערכים המוצגים להלן באופן גרפי, תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים. מוצגים להלן באופן גרפי.
- *פלואוריד – ברבעון המדווח פרצה מלחמה. על פי בקשת המעבדה לבריאות הציבור בחיפה, צומצמו המדגמים הכימיים.
- מתכות רשת – נדרש ביצוע הדיגום ברבעון זה. לא בוצע בשל הלחימה וצמצום המדגמים הכימיים למעבדה כאמור. יושלם ברבעון נוכחי.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. נדגם ודווח ברבעון הקודם.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

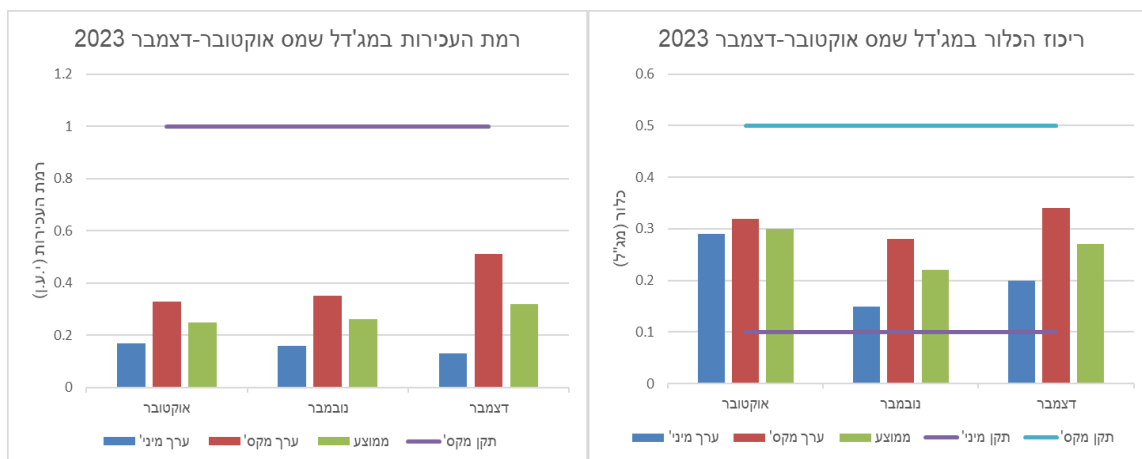

בברכה,

אינג' לוואיס בלכר
מהנדס התאגיד