


ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בבוקעתא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.01.2025-31.03.2025

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הערכים תקינים. תוכנית הדיווח בוצעה במלואה, 100% ביצוע.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיווח מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח הינו 210 מקג"ל.
3. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים. להלן גרף המציג את הנתונים.
4. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים. להלן גרף המציג את הנתונים.
5. מתכות רשת – דיווח המשקף את טיב הצנרת. דיווח לפרמטר זה נידרש אחת ל- 3 שנים. לא תוכנן ולא בוצע ברבעון זה.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיווח לפרמטר זה מתוכנן לתקופת הקיץ, 2025.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

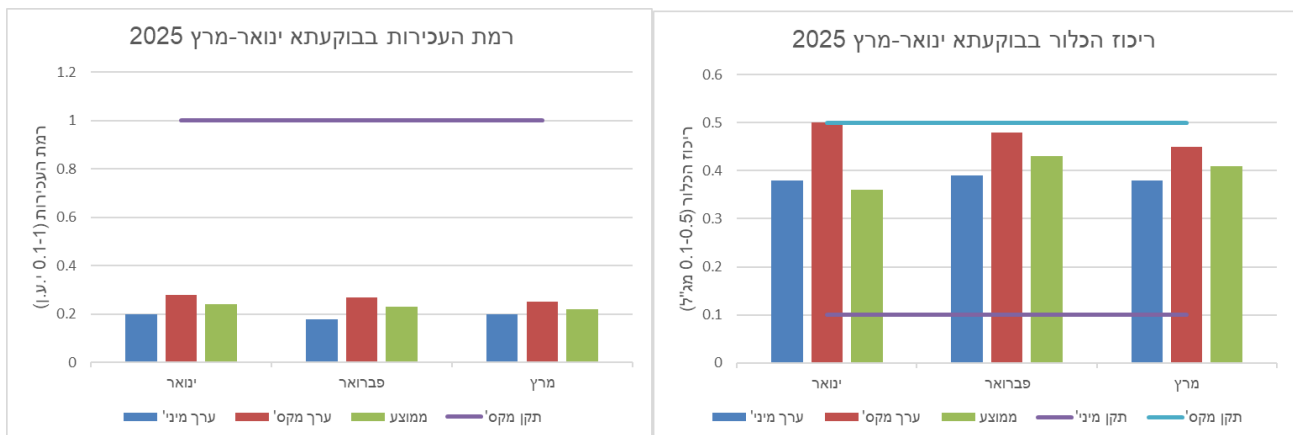

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד