

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במגידל שמש


בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגידל שמש פרטים על איכות המים הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בשוב במגידל שמש בין התאריכים 01.01.2025-31.03.2025

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מגידל שמש	שגרתית	רשת	36	36	100%	36	0%
מגידל שמש	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך סף הבדיקה.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. בוצע בשנת 2024, לא תוכנן לשנה זו.
4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בחודש אוגוסט שנה נוכחית.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

תיאור ריכוזי הכלור ורמת העכירות במים המסופקים במגידל שמש לתקופה ינואר עד מרץ 2025. ערכים תקינים

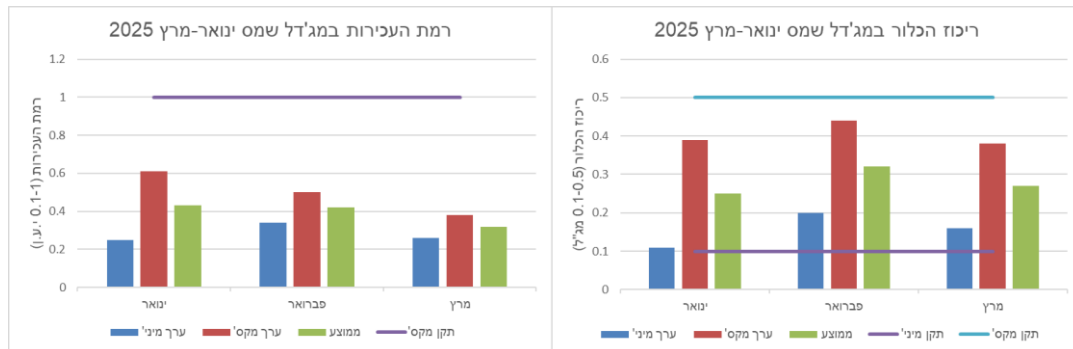

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד