


**דיווח על איכות המים במטולה**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים**  
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.04.2025-30.6.2025  
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	20	20	100%	20	0%
מטולה	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדווח ריכוז טבעי	מדווח ריכוז טבעי
מטולה	מתכות	רשת	3	3	100%	3	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז 370 מק"ג"ל.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2021 בשל הלחימה לא בוצע בשנת 2024 והושלם בשנה נוכחית. הדיגום בוצע בחודש מאי 2025. הממצאים תקינים. להלן התוצאות.

נק' דיגום	ברזל	נחושת	עופרת
הר הצפיה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
מלון שלג הלבנון	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה
לבנון 11	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה	נמוך מערך סף הבדיקה

4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בחודש אוגוסט שנה נוכחית.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. דווח ערך גבוה מהנדרש. בתק' הלחימה אישר משרד הבריאות ערכים גבוהים יותר למנוע גידול מחדש של חיידקים בזמן הצריכות הנמוכות. הערכים דווחו למקורות ולמשרד הבריאות. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

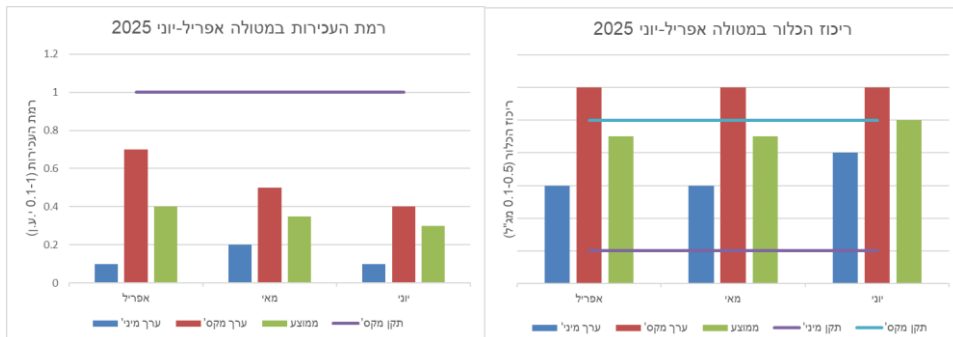

בברכה,  
אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד

