דיווח על איכות המים בקצרין

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קצרין בין התאריכים 01.07.2026-30.09.2026

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	מיקרוביאלית	רשת	21	21	100%	21	0%
קצרין	מתכות רשת	רשת	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש
קצרין	פלואוריד	רשת	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש
קצרין	טריהלומתאנים	רשת	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש	לא נדרש

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הממצאים תקינים.
2. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024. דווח בדו"ח קודם. דיגום הבא מתוכנן לשנת 2027.
3. THM – לא תוכנן דיגום לפרמטר זה בשנת 2026, בהתאם לשינוי מדיניות משרד הבריאות.
4. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
5. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

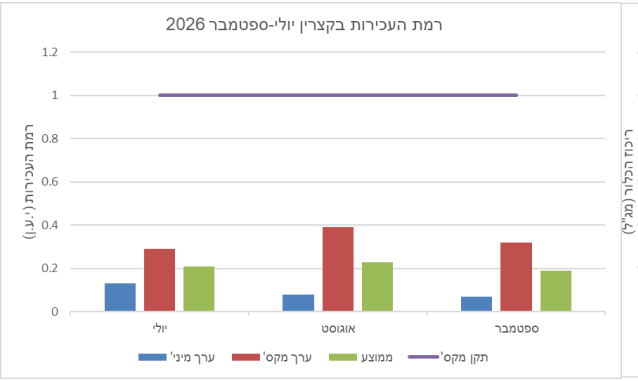

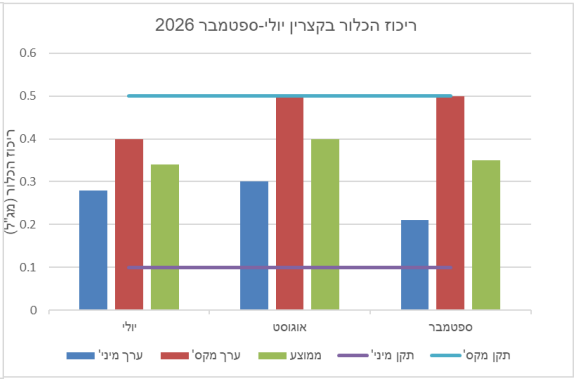

בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

מי התנור בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031

טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il office@hatanur.co.il