


דיווח על איכות המים במטולה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.07.2025-30.09.2025
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
מטולה	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מטולה	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז 100 מג"ל.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל 3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש אוגוסט 2025. דווח ריכוז של נמוך מסף מכשיר הבדיקה (MRL) . להלן הממצאים :

נק' הדיגום	ברזל	נחושת	עופרת
הר הצפיה	<MRL	<MRL	<MRL
מלון שלג הלבנון	<MRL	<MRL	<MRL
לבנון 11	<MRL	<MRL	<MRL

4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, תוכנן ובוצע לחודש אוגוסט 2025. התוצאה 3.8 מקג"ל, (תקן 100 מקג"ל).
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

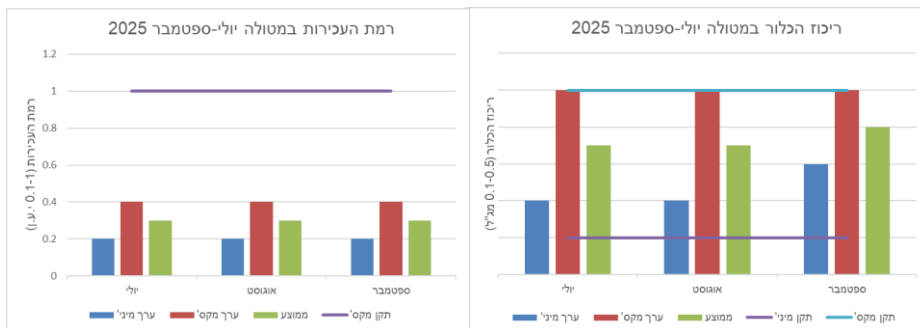

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

