

דיווח על איכות המים בקצרין

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קצרין בין התאריכים 01.07.2024-30.09.2024

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
קצרין	שגרתית	רשת	21	21	100%	21	0%
קצרין	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
קצרין	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הממצאים תקינים.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים דווח כי ריכוז הפלואוריד הינו 110 מקג"ל. תקן 1700 מקג"ל.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024. דווח בדו"ח קודם. ממצאים תקינים.
4. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסימלי הוא 100 מקג"ל. תוכנן ובוצע לחודש אוגוסט 2025, התוצאה <1 מקג"ל.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

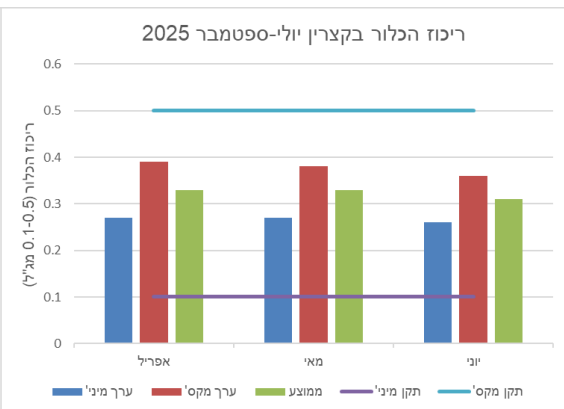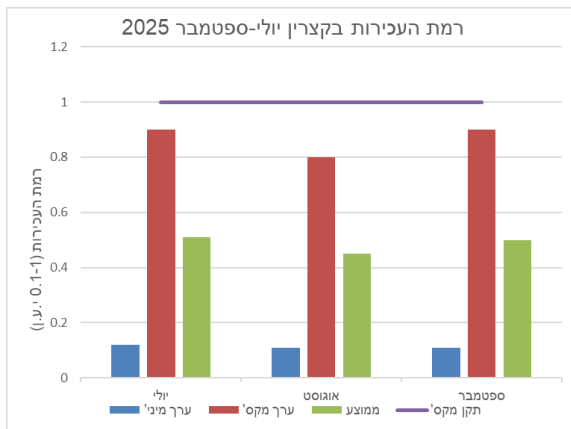

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד