


דיווח על איכות המים במגדל שמש
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגדל שמש פרטים על
איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מגדל שמש ביו התאריכים - 01.07.2020

ישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מגדל שמש	שגרתית	רשת	36	36	100%	36	0%
מגדל שמש	פלואוריד	רשת	1	1	100%	*	*

8 רכיבוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי ריכוזו נמוך מערך סף מכשיר הבדיקה.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. לא תוכנן ולא בוצע בתקופה המדווחת.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ג"ל. דיגום לפרמטר בוצע ברבעון המדווח, נדגם בתאריך 14.07.20 בתוצאה של 0.4 מק"ג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

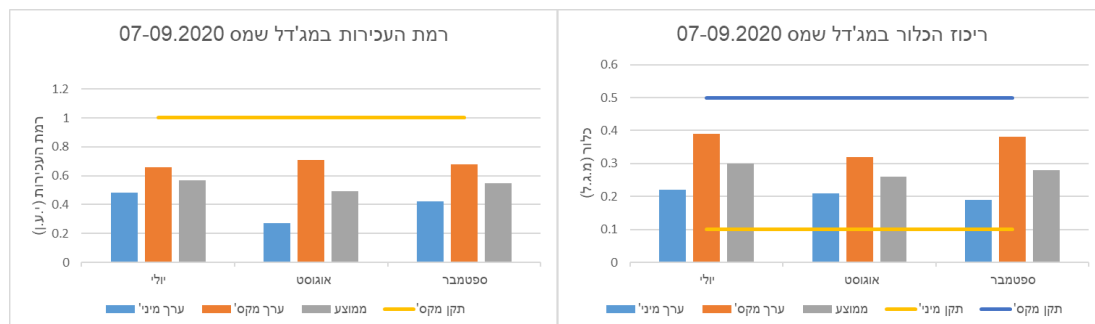

בכבוד רב,

לואיס בלכר
מהנדס התאגיד