

**דיווח על איכות המים במג'דל שמש**

**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**

**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמש פרטים על איכות המים המסופקים**


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מג'דל שמש בין התאריכים 01.04.2019-30.06.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	36	100%	36	36	רשת	שגרתית	מג'דל שמש
	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	*100%	1	1	רשת	פלואוריד	

\*תדירות הדיגום לפלואוריד היא רבעונית. ברבעון הראשון בוצעו שתי בדיקות בחודש ינואר ובחודש מרץ. הדיגום של חודש מרץ ייצג את רבעון שני.

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. כלור נותר - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות - הערך המקסימלי המותר הוא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. במים המסופקים דווח על ריכוז נמוך מסף בדיקת המכשיר.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום פרמטר זה תוכנן למחצית השנייה של 2019.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ג"ל. פרמטר זה תוכנן למחצית שניה של 2019.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

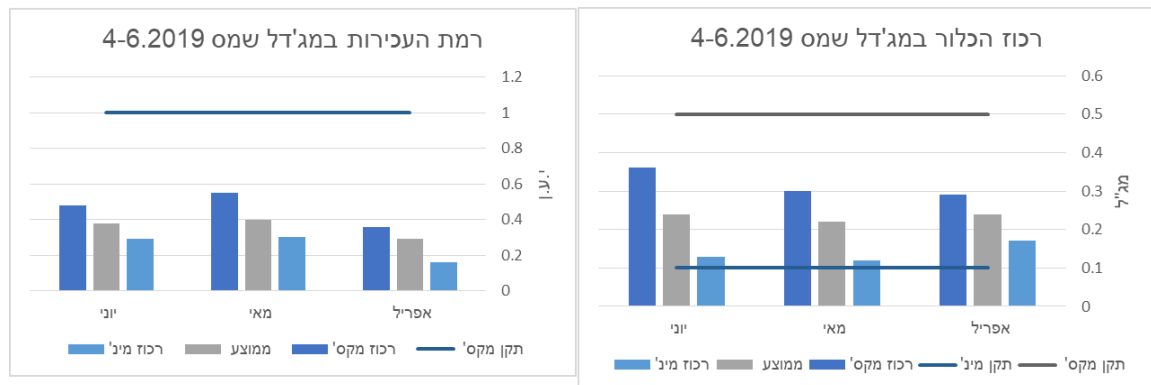

בכבוד רב,  
**לואיס בלכר**  
מהנדס התאגיד

**התנור** - תאגיד מים וביווב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)

