

## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים במג'דל שמש

#### בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמש פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מג'דל שמש בין התאריכים 01.07.2018-30.09.2018

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

חריגה אחוז	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	42	100%	42	42	רשת	שגרתית	מג'דל שמש
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		100%	1	1	רשת	פלואוריד	
0%	1	100%	1	1	רשת	THM	

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נידרש בתדירות של אחת לשנתיים. הנ"ל לא נדרש במהלך הרבעון השלישי לשנת 2018.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. במים המסופקים דווח על ריכוז הנמוך מ-0.1 מג"ל.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. נידגם ברבעון זה וערכו נמוך משמעותית מערך סף התקן העליון ועומד על 0.4 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

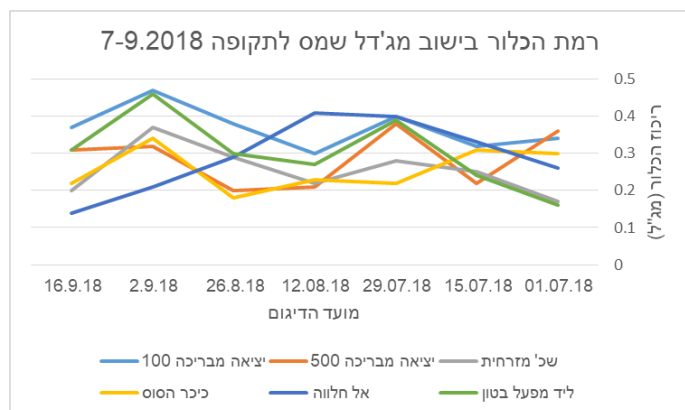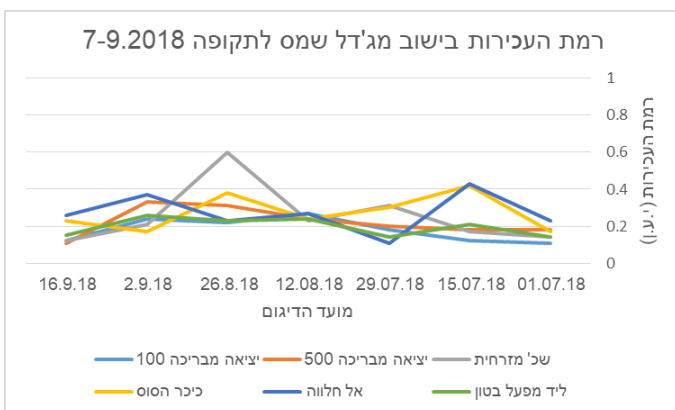

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)