



**דיווח על איכות המים במגידל שמס**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגידל שמס פרטים על איכות המים המסופקים**  
**הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מגידל שמס בין התאריכים 01.10.2021-31.12.2021**  
**מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת**

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	42	100%	42	42	רשת	שגרתית	מגידל שמס
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	2	2	רשת	פלואוריד	מגידל שמס
0%	6	100%	6	6	רשת	מתכות	מגידל שמס

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח קטן מערך סף בדיקת מכשיר המעבדה. הערך המדווח 0.1 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן בשנה זו לחודש אוקטובר ובוצע, להלן התוצאות:

תאריך	מתכות נבדקות	ברזל	נחושת	עופרת
04.10.21	תקן (מקג"ל)	1000	1400	10
04.10.21	רח' האדמון	<5	7.2	<0.5
04.10.21	ברל כצלסון	<5	1.7	<0.5
04.10.21	שכונת הר הצופים	<5	1.9	<0.5
04.10.21	שפרינצק מרכז	<5	1.1	<0.5
04.10.21	כיכר יהודה הלוי	<5	1.9	<0.5
04.10.21	מול פונדק המעיין	<5	1.1	<0.5

6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום לפרמטר זה לא בוצע ברבעון המדווח.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

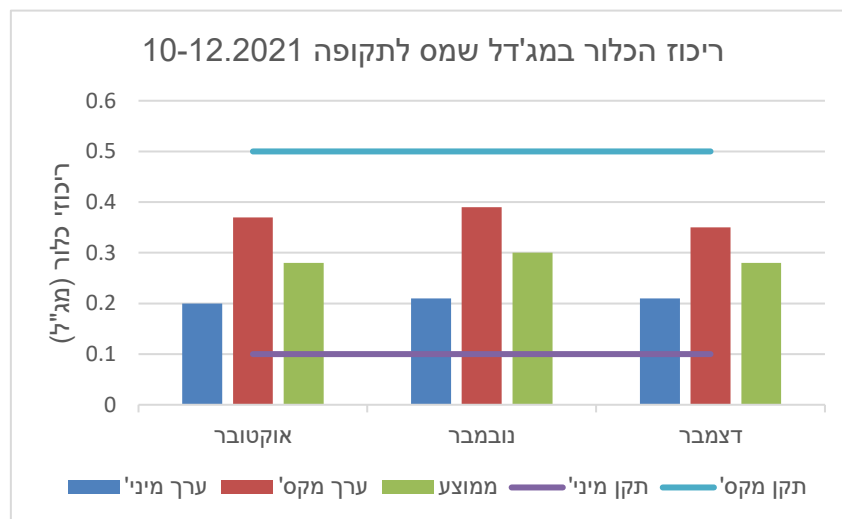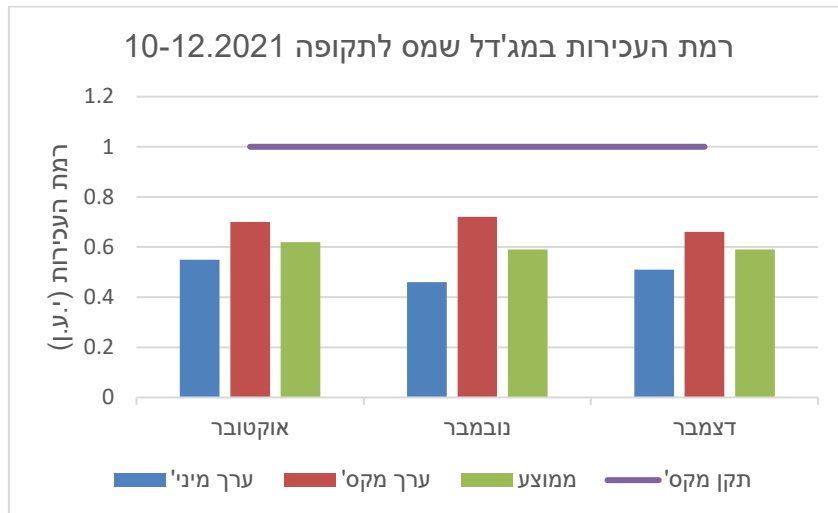

בברכה,

אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד



**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)