מי התנור
זורמים עד אליך

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים מג'דל שמס

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001

אנו מיידעים את ציבור צרכני המים במג'דל שמס בדבר איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו מג'דל שמס בין התאריכים 1.4.2017-30.6.2017

מחוז :72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מג'דל שמס	שגרתית	רשת	36	36	100%	36	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ*	

* החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
כל הערכים המדווחים, תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל.
הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן.
כל הממצאים תקינים.
4. נקבעו כללי דיווח המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
5. **תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.**

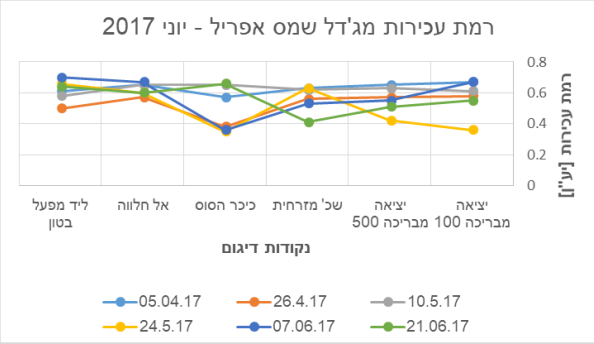

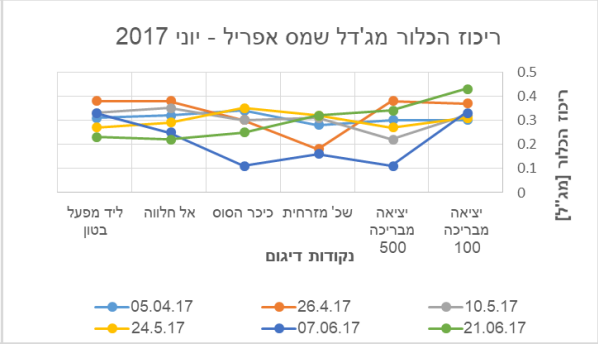

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ
משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777
www.hatanur.co.il
office@hatanur.co.il

מכון התקנים הישראלי