

דיווח על איכות המים במטולה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.07.2019-30.09.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	1	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ
	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הממצאים נמצאו כולם תקינים.
2. ריכוזי הכלור הנותר - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות - נדרש ערך המקסימלי מותר של 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

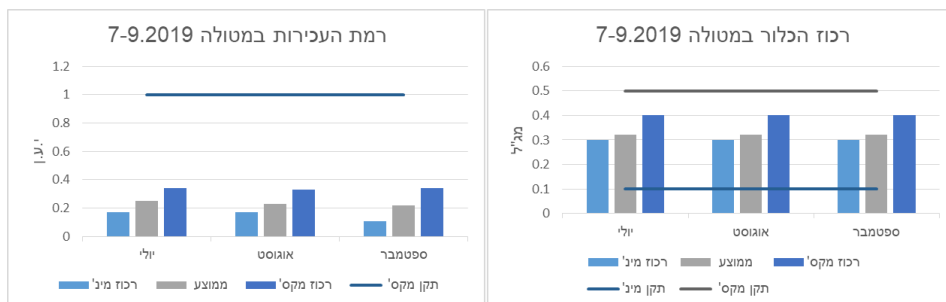

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, 0.3 מג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש לביצוע בתדירות של אחת לשלוש שנים. דיגום לפרמטר זה אינו מתוכנן לשנה זו.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. מרכיב זה נדגם ברבעון המדווח ונמצא 0.4 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בכבוד רב,

לואיס בלכר

מהנדס התאגיד