

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במטולה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.01.2019-31.3.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%		ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ
	מתכות רשת	רשת					לא מתוכנן דיגום בשנה הנוכחית
	THM	רשת					מתוכנן דיגום במחצית השנייה לשנת 2019

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הממצאים נמצאו כולם תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. ריכוזו נמדד בתקופה המדווחת, 0.29 מג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש לביצוע בתדירות של אחת לשלוש שנים. דיגום לפרמטר זה אינו מתוכנן לשנה זו.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ג"ל. תוכנן למחצית שניה של 2019.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

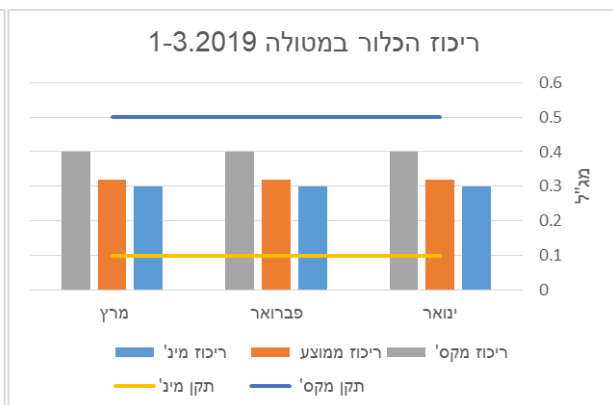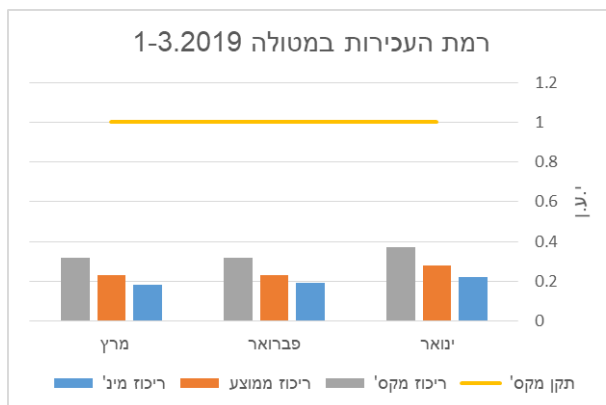

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il