

## ריכוז נתונים

### דיווח על איכות המים במטולה

#### בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.04.18-30.06.18

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	14	6.67%
	חוזרת	רשת	3	3	100%	3	0%
	נוסף	רשת	6	6	100%	6	0%
	מתכות	רשת	3	3	100%	3	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
  - בתאריך 23.05.2018 דווח כי על חריגה מיקרוביאלית אחת בדיגום שגרה שבוצע ביום 22.05.2018.
  - דווח על  $>120 \text{ coli}/100 \text{ ml}$  חיידקים במי השתייה ובהמשך דווח על נוכחות חיידקי E.Coli.
  - בשל תמונת המצב המתוארת קבע משרד הבריאות כי יש להרתיח את המים באזור בו נמדדו הערכים החריגים.
  - התאגיד פעל בהתאם והנחה את הצרכנים. במקביל ביצע סקר חקירתי והורחבו הדיגומים בישוב ובאזור החשוד כחריג בשני סבבי דיגום.
  - הממצאים נמצאו כולם תקינים.
  - ב-25.05.2018 בוטלה הוראת משרד הבריאות על הרתחת מים.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. הדיגום בוצע בהתאם לתדירות הנדרשת וממצאיו תקינים.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. ממצאים תקינים.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. פרמטר זה לא נדרש בדיגום במהלך הרבעון השני לשנת 2018.

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ


משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

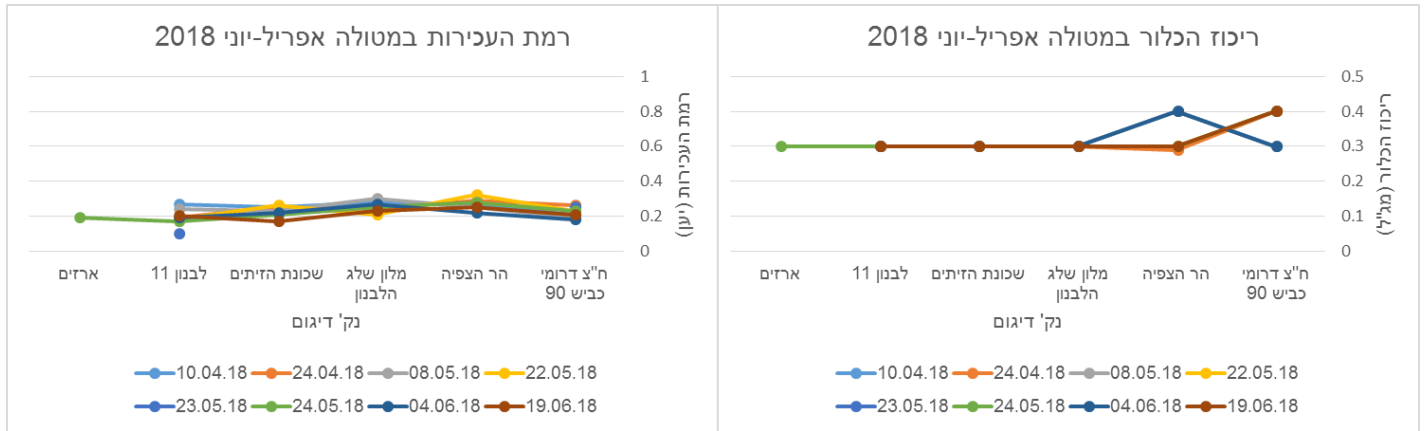

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ  
משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il) office@hatanur.co.il