

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במסעדה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו במסעדה בין התאריכים 1.4.2017-30.6.2017

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	15	100%	15	15	רשת	שגרתית	מסעדה
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ*		100%	1	1	רשת	פלואוריד	

* החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים.

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה. כל הערכים המדווחים, תקינים.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- נקבעו כללי דיווח המחייבים את ספק המים לדווח לציבור את איכות המים המסופקים לו.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

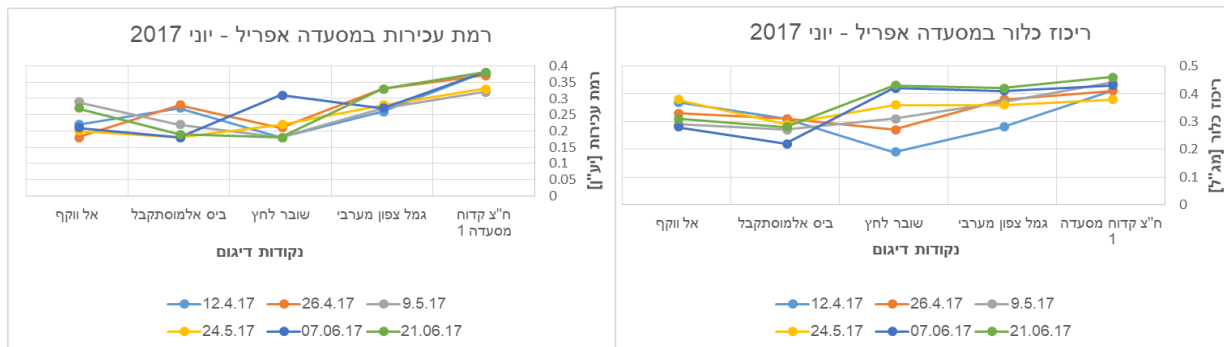

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

