

ריכוז נתונים - דיווח על איכות המים במסעדה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מסעדה בין התאריכים 01.04.2019-30.06.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מסעדה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	פלואוריד	רשת	1	*1	100%		ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ

*ברבעון שני לא בוצע דיגום לפלואוריד. תדירות הדיגום הינה רבעונית. ברבעון ראשון נדגמו המים בחודש ינואר ובחודש מרץ. דיגום חודש מרץ מייצג רבעון שני.

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלית למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל. כל הממצאים תקינים..
2. ריכוז כלור שאריתי - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות - הערך הנדרש הוא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח על ריכוז של ערך הנמוך מסף בדיקת המכשיר.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת, לא תוכנן בשנת 2019.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. דיגום פרמטר זה תוכנן למחצית שניה של 2019.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

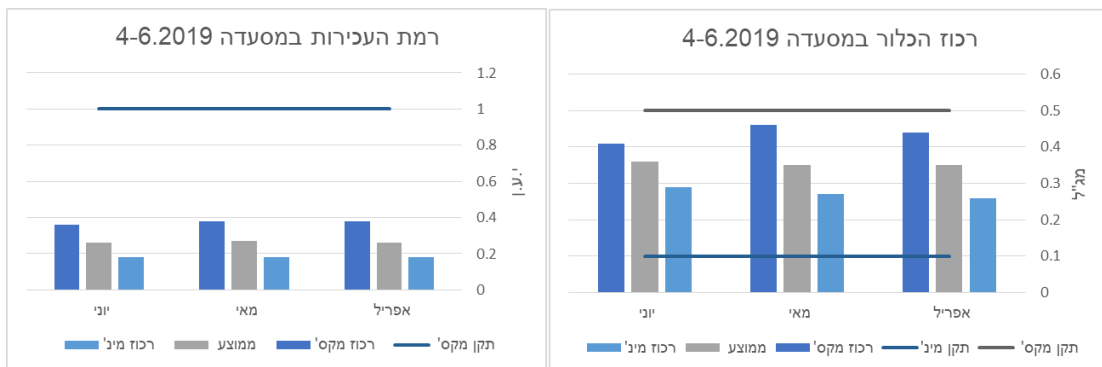

בכבוד רב,
לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il