

## דיווח על איכות המים בעין קיניא

### בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


### אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.2019-30.09.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קיניא	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	
	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. כלור נותר חופשי - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

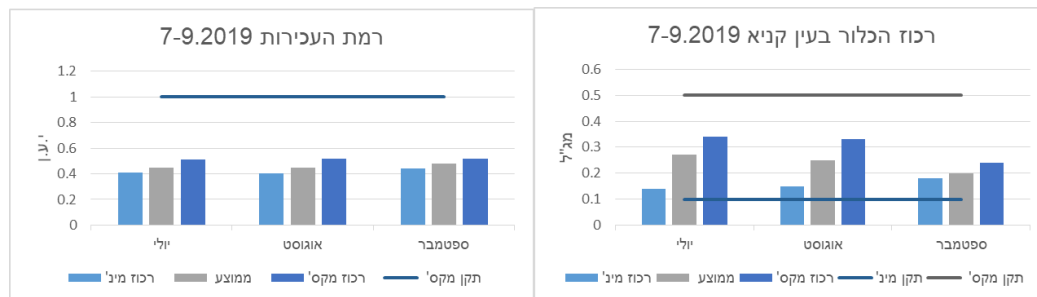

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוז הנמוך מ-0.1 מג"ל במים המסופקים.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נדרש במערכת האספקה בתדירות של אחת ל-3 שנים. לא מתכוון לשנת 2019 (בוצע בשנת 2018).
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. מרכיב זה נדגם ברבעון המדווח ונמצא 2.5 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בכבוד רב,

לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי