

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בעין קיניא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.2018-30.09.2018

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	15	100%	15	15	רשת	שגרתית	עין קיניא
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		100%	1	1	רשת	פלואוריד	
0%	1	100%	1	1	רשת	THM	

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נדרש במערכת האספקה בתדירות של אחת ל-3 שנים. לא תוכנן ולא בוצע בתקופה המדווחת.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח על ריכוז הנמוך מ-0.1 מג"ל.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. נידגם במים המסופקים וריכוזו הנמדד נמוך משמעותית מערך סף התקן העליון, 0.4 מקג"ל.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

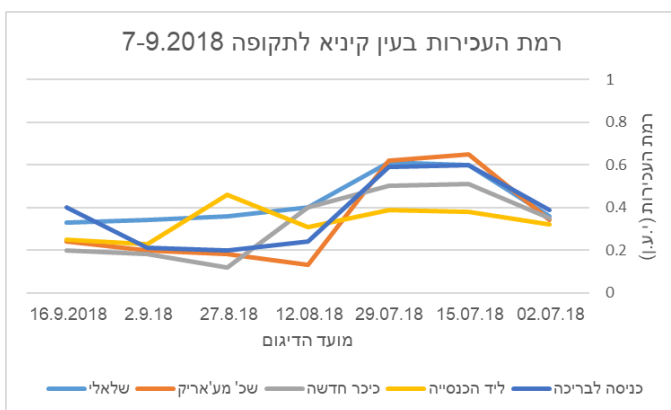


התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

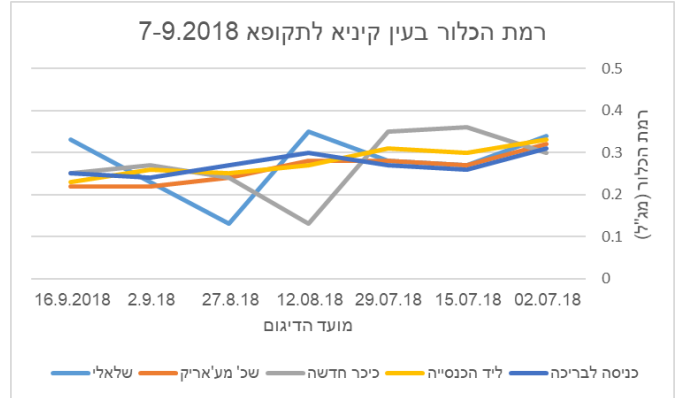

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

