

דיווח על איכות המים בעין קיניא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.10.2019-31.12.2019

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קיניא	שגרתית	רשת	20	20	100%	20	0%
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. איכות מיקרוביאלית - התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. כלור נותר חופשי - על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוז הנמוך מ-100 מקג"ל במים המסופקים, ריכוזו הטבעי במים המסופקים.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נידרש במערכת האספקה בתדירות של אחת ל-3 שנים. לא תכונן לשנת 2019 (בוצע בשנת 2018).
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי לגביו, 100 מקג"ל. פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ ודווח ברבעון קודם. הערכים תקינים ונמוכים מאוד המעידים על איכות מים טובה.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

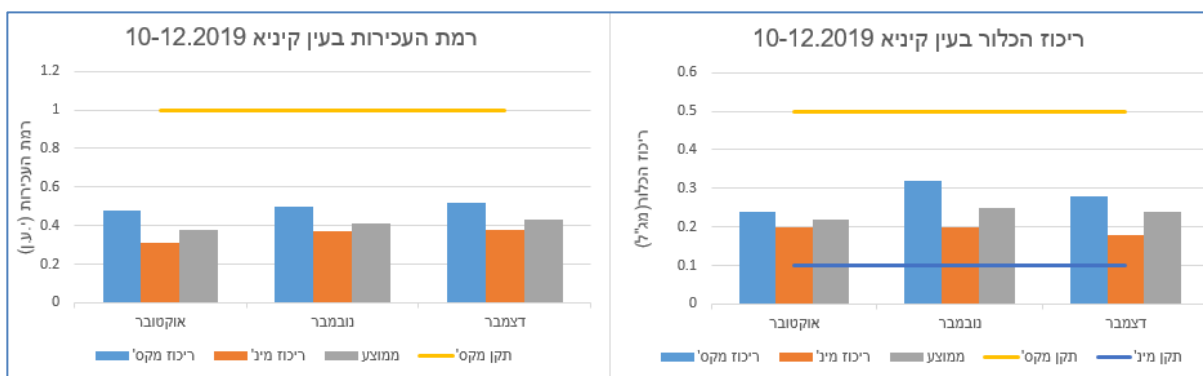

בכבוד רב,
לואיס בלכר

התנור - תאגיד מים וביווב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il

מהנדס התאגיד

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי