

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בעין קיניא

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.04.18-30.06.18

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---|------------|
| עין קיניא | שגרתית | רשת | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% |
| | מתכות | רשת | 3 | 3 | 100% | 3 | 0% |
| | פלואוריד | רשת | 1 | 1 | 100% | ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ | |

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.5-0.1 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. הדיגום בוצע בהתאם לתדירות הנדרשת וממצאי תקינים.
5. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. ממצאים תקינים.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. פרמטר זה לא נדרש בדיגום במהלך הרבעון השני לשנת 2018.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

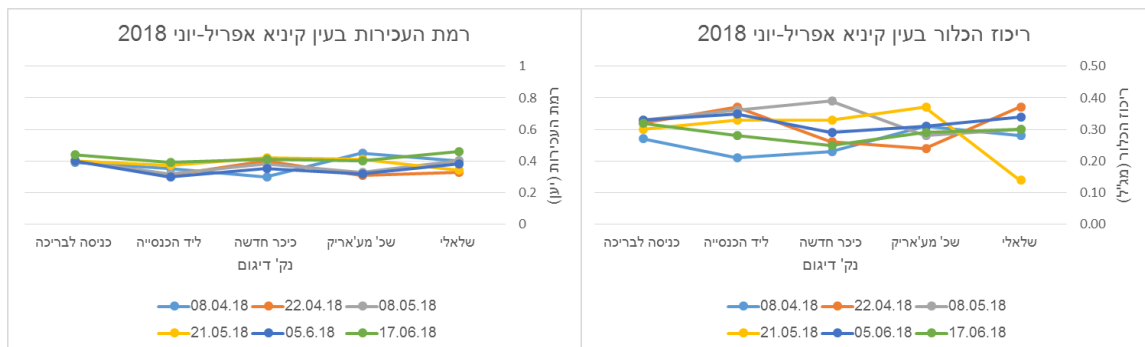

התנור - תאגיד מים וביווב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il