

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במג'דל שמש

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמש פרטים על איכות המים המסופקים הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מג'דל שמש בין התאריכים 01.01.2024-31.03.2024


1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי הריכוז נמוך מערך הסף.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. תוכנן ביצוע דיגום לפרמטר זה בשנת 2023, לא בוצע בגלל המגבלות והמצב הביטחוני ברבעון הרביעי של שנת 2023. הושלם ביצוע ברבעון זה, התוצאות תקינות.

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מג'דל שמש	שגרתית	רשת	42	42	100%	42	0%
מג'דל שמש	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מג'דל שמש	מתכות רשת	רשת	6	6	100%	6	0%

4. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
5. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

שם הנקודה	ברזל	נחושת	עופרת
	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
יציאה מבריכת 100	נמוך מערך הסף	0.0072	נמוך מערך הסף
יציאה מבריכת 500	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
שכונה מזרחית	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
כיכר הסוס	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
אל חלוה	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
מפעל בטון	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף

6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה. דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

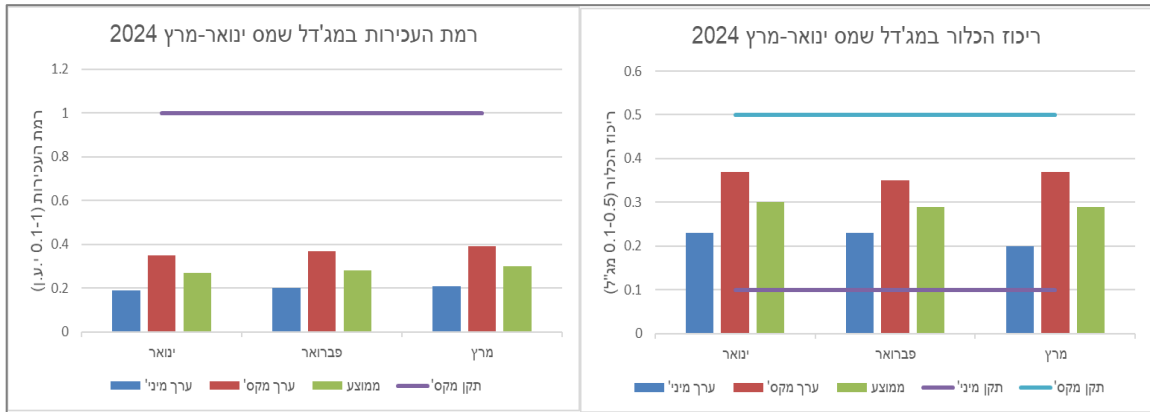

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד