

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קרית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.03.2024-31.03.2024

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	50	84.7%	50	59	רשת	שגרתית	קרית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קרית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים ?
2. בשל הלחימה בצפון, חלק מהדיגומים לא בוצעו משיקולים בטחונים. אי ביצוע הדיגום מתואם מול משרד הבריאות והיחידה לביטחון מים ברשות המים.
3. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי הריכוז 490 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת לשנתיים. לא תוכנן ולא בוצע ברבעון המדווח.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן המירבי שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. מתוכנן דיגום בחודשי הקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

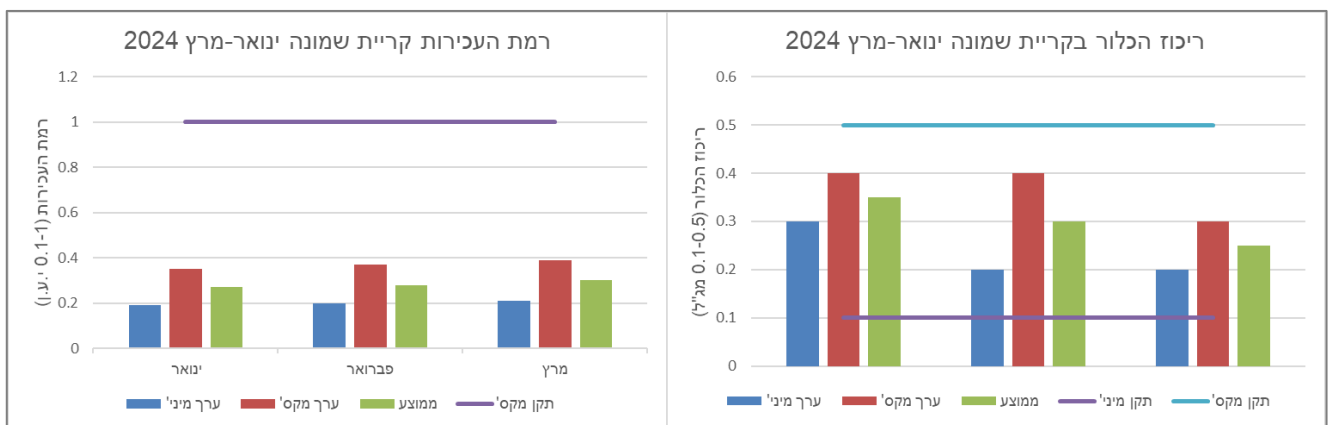

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד