



דיווח על איכות המים בקצרין
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.10.2021-31.12.2021

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	20	100%	20	20	רשת	שגרתית	בוקעתא
0%	2	100%	2	2	רשת	פלואריד	בוקעתא
טרם	טרם	100%	3	3	רשת	מתכות	בוקעתא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואריד למי שתיה. חובת הדיגום נותרה, בתדירות רבעונית. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח קטן מערך סף בדיקת מכשיר המעבדה.
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. תוכנן ובוצע דיגום בחודש נובמבר, להלן התוצאות:

תאריך	מתכות נבדקות	ברזל	נחושת	עופרת
תקן	מק"ל	1000	1400	10
28.11.21	קאסם אבו שרין	<10	2.9	<0.5
28.11.21	בית סלימאן זידאן	<10	1.2	<0.5
28.11.21	מוסך חמודי	<10	2.2	<0.5

6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. דיגום לפרמטר זה לא נדרש על כן לא בוצע ברבעון המדווח.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.
8. להלן הצגת נתוני הכלור והעכירות בתקופה המדווחת.

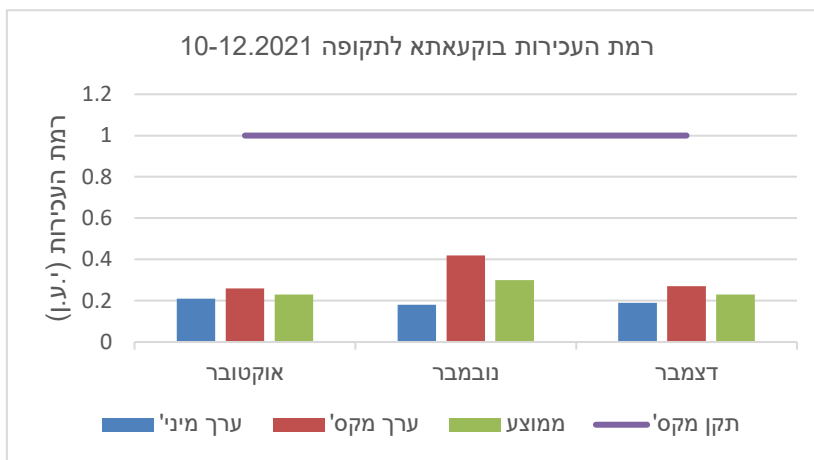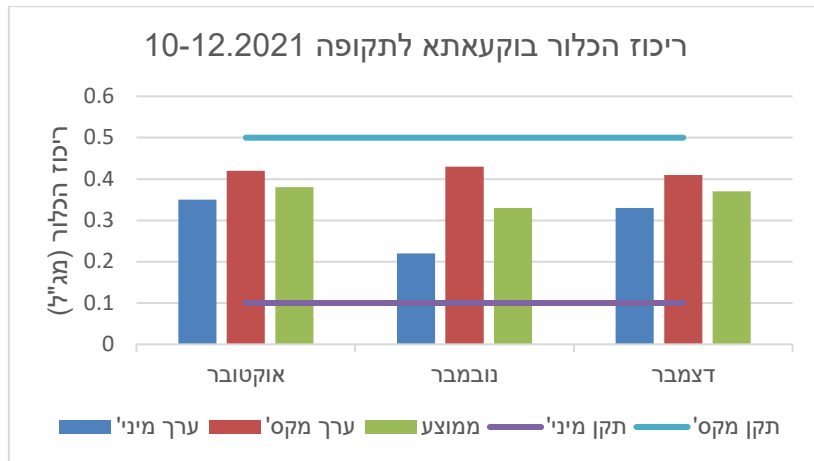

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד