



דיווח על איכות המים במטולה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.01.2021-31.3.2021
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
מטולה	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מטולה	מתכות	רשת	3	3	100%	3	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח 310 מק"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע ב-9.5.2021.

נקודת דיגום	ברזל	נחושת	עופרת
	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מק"ל
הר צפיה	נמוך מסף מכשיר	0.0011	נמוך מסף מכשיר
מלון שלג הלבנון	נמוך מסף מכשיר	0.0037	נמוך מסף מכשיר
שכונת הזיתים	0.005	0.0007	נמוך מסף מכשיר

6. THM - מתוכנן להתבצע ברבעון שלישי ויפורסם בהתאם.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

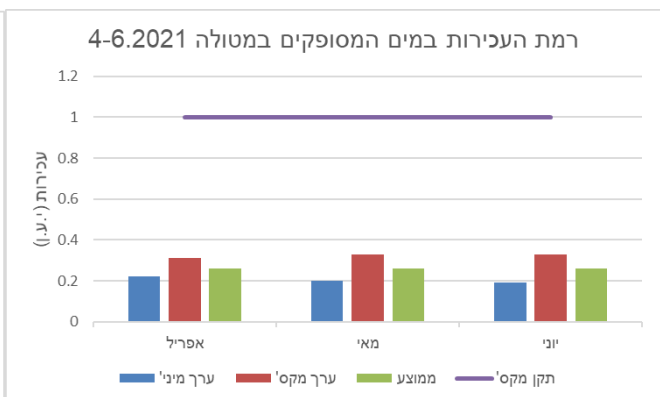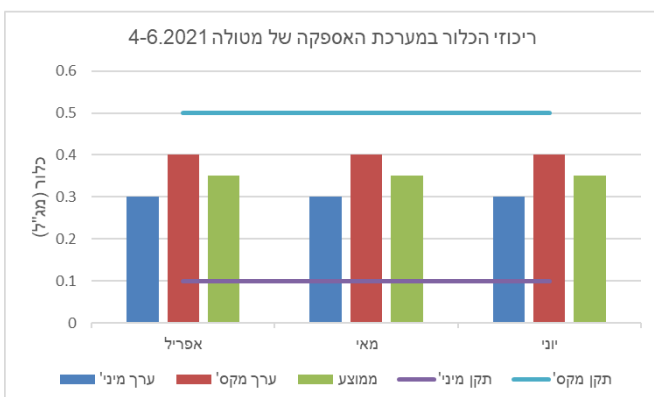

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

