

**ריכוז נתונים - דיווח על איכות המים במסעדה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מסעדה בין התאריכים 01.07.21-30.09.21
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת**


יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מסעדה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
מסעדה	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מסעדה	THM	קצה קו	1	1	100%	1	0%
מסעדה	מתכות	רשת	3	3	100%	*2	

*טרם התקבלה מהמעדה תוצאת הבדיקה השלישית

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הערכים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה: טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. רמת העכירות המקסי' 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
3. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדגיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח קטן מערך סף בדיקת מכשיר המעבדה.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. תוכן ובוצע ב-17.07.21

נקודת דיגום	ברזל	נחושת	עופרת
	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
שובר לחץ	נמוך מסף מכשיר	0.0013	נמוך מסף מכשיר
ביה"ס אלמוסתכל	נמוך מסף מכשיר	0.0006	נמוך מסף מכשיר
גמל צפוני מערבי	טרם	טרם	טרם

5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום פרמטר זה בוצע ברבעון המדווח. נדגם בתאריך 15.08.21 בתוצאה של 0.4 מקג"ל.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

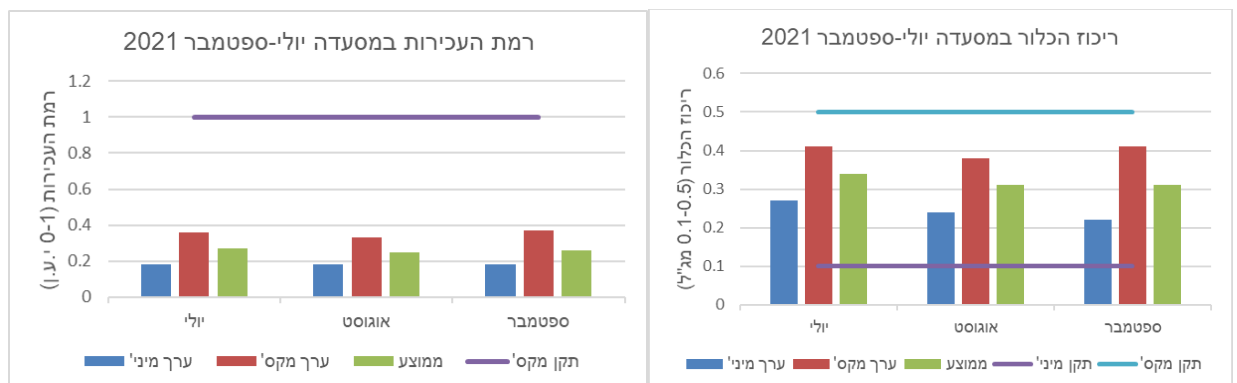

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד