
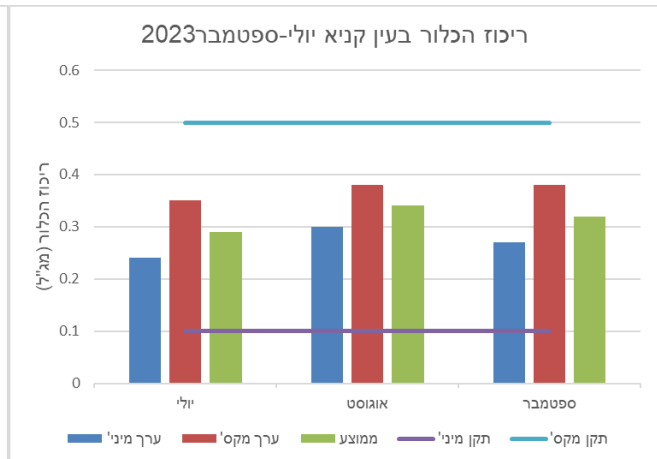


**דיווח על איכות המים בעין קיניא**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים**  
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.23-30.09.23  
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קיניא	שגרתית	רשת	20	20	100%	20	0%
עין קיניא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
עין קיניא	THM	קצה קו	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. רמת העכירות המקסי' 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים, מוצגים מטה באופן גרפי.
3. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח נמוך מערך הסף.
4. מתכות רשת - מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2021 ומתוכנן לשנת 2024.
5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. נדגם בתאריך 27.08.23, תוצאת הבדיקה <1 מקג"ל. תקין.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

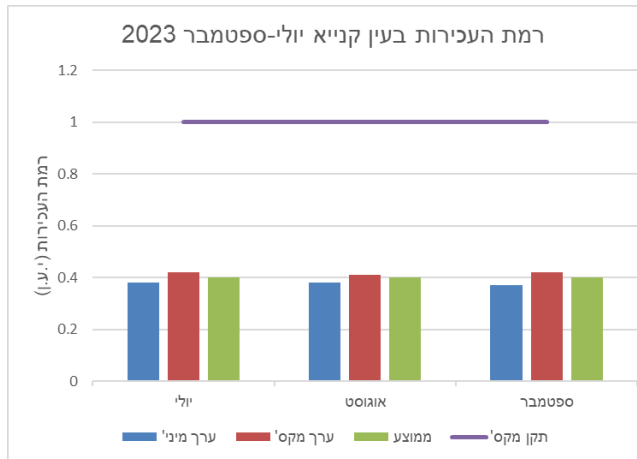

בברכה,

אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד

