



דיווח על איכות המים בעין קיניא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בשוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.21-30.09.210
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	20	100%	20	20	רשת	שגרתית	עין קיניא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	עין קיניא
0%	1	100%	1	1	קצה קו	THM	עין קיניא
0%	3	100%	3	3	רשת	מתכות	עין קיניא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. רמת העכירות המקסי' 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
3. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח נמוך מסף מכשיר הבדיקה.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע ב-12.07.2021

עופרת	נחושת	ברזל	נקודת דיגום
10 מקג"ל	1.4 מג"ל	1.0 מג"ל	
נמוך מסף מכשיר	0.0007	נמוך מסף מכשיר	שלאלי
נמוך מסף מכשיר	0.0006	נמוך מסף מכשיר	שכונת מעאריק
נמוך מסף מכשיר	0.0006	נמוך מסף מכשיר	ליד הכנסיה

5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. דיגום פרמטר זה בוצע ברבעון המדווח. נדגם בתאריך 15.08.21 בתוצאה של 0.4 מקג"ל.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

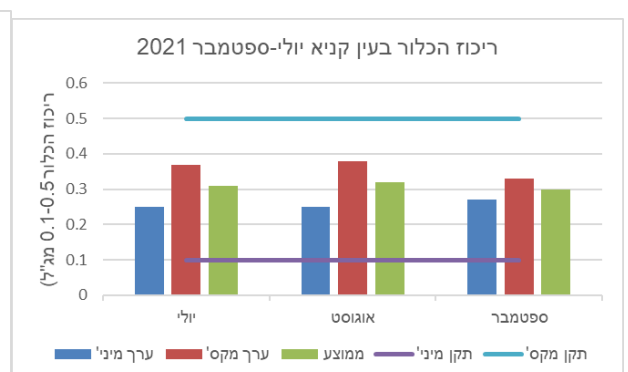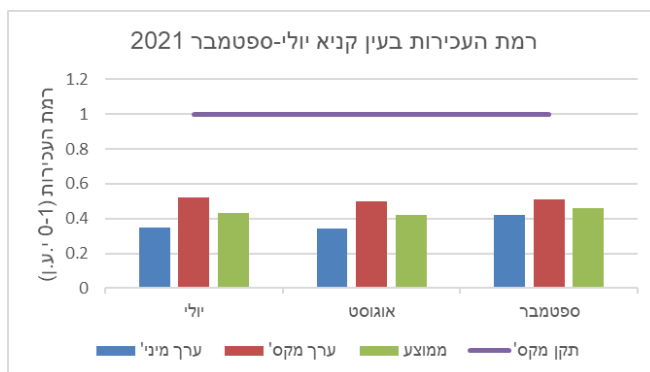

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד