
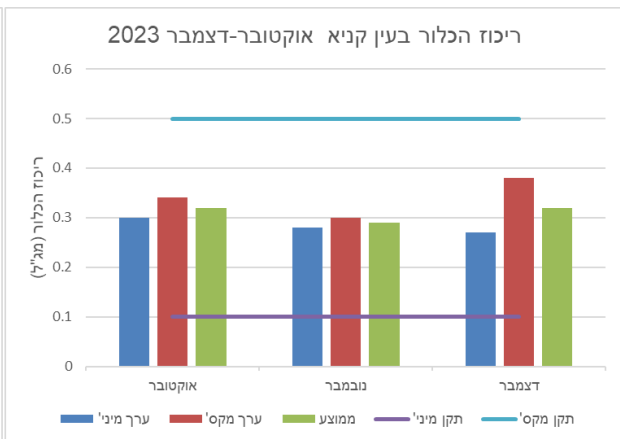


דיווח על איכות המים בעין קניינא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קניינא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קניינא בין התאריכים 01.10.23-31.12.23
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קניינא	שגרתית	רשת	15	13	86.7%*	13	0%
עין קניינא	פלואוריד	רשת	1	--	0%*	--	מדובר בריכוז הטבעי

- *המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים. בשל הלחימה שפרצה בחודש אוקטובר, בשל אי הבהירות, צומצם היקף הדיגום באישור ובתיאום מלא מול משרד הבריאות. אחוזי ביצוע הדיגום נמוכים מהמתוכנן מסיבה זו.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים להלן באופן גרפי, תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים. מוצגים להלן באופן גרפי.
- *פלואוריד – ברבעון המדווח פרצה מלחמה. על פי בקשת המעבדה לבריאות הציבור בחיפה, צומצמו המדגמים הכימיים.
- מתכות רשת - מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2021 ומתוכנן לשנת 2024.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. נדגם ברבעון הקודם, התוצאה תקינה.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

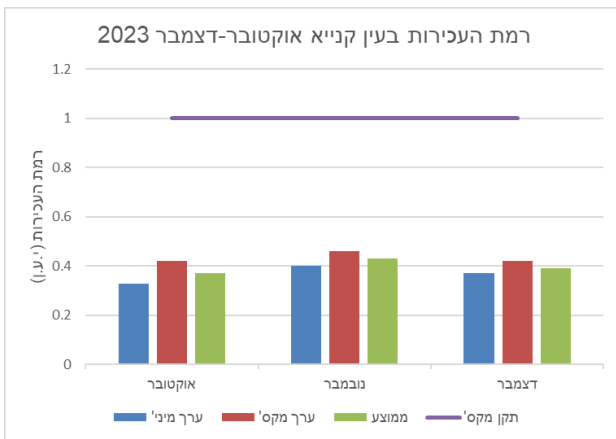

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד