
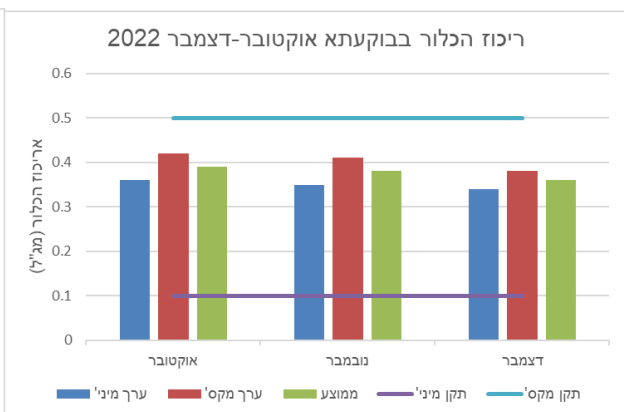


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.10.22-31.12.22
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיוגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	20	20	100%	20	0%
בוקעתא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	--	--

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים בתחום התקן, להלן מוצג באופן גרפי.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים. להלן מוצג באופן גרפי.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיוגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך הסף..
5. מתכות רשת – דיוגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בשנת 2021 ולכן לא תוכנן דיוגום בשנה זו.
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי' לגביו, 100 מקג"ל. נדגם ברבעון הקודם, התוצאות תקינות.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

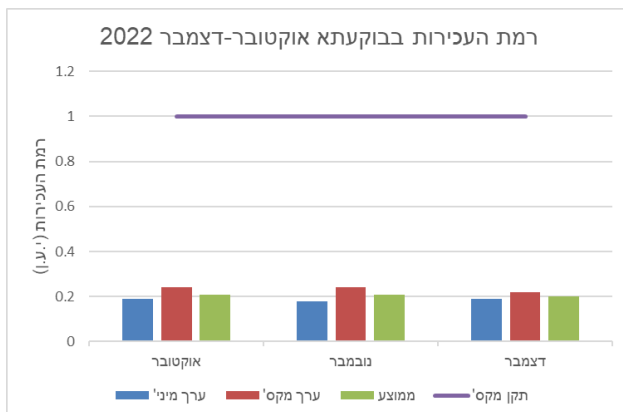

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד