


**דיווח על איכות המים במטולה**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים**  
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.10.2022-31.12.2022  
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
מטולה	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים המוצגים להלן באופן גרפי, תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים המוצגים מטה באופן גרפי, תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך הסף.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע ב-2021 ולכן לא תוכנן לשנה זו.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מק"ל. נדגם ברבעו הקודם, התוצאות תקינות.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

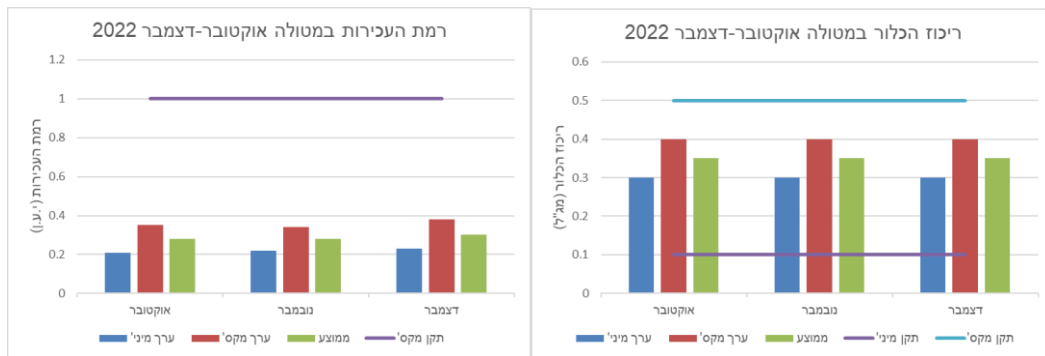

בברכה,  
אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד

