

דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.10.2022-31.12.2022

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	51	100%	60	60	רשת	שגרתית	קריית שמונה
	טרם התקבלה תוצאה	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קריית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים, מוצגים מטה באופן גרפי.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים, מוצגים מטה באופן גרפי.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח בתקופה זו 250 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן ובוצע בשנת 2021 על כן לא נדרש דיגומו בתקופה המדווחת.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. נדגם ברבעון הקודם, התוצאות תקינות.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים

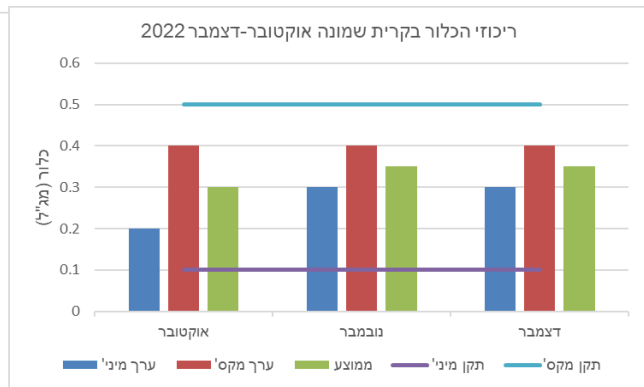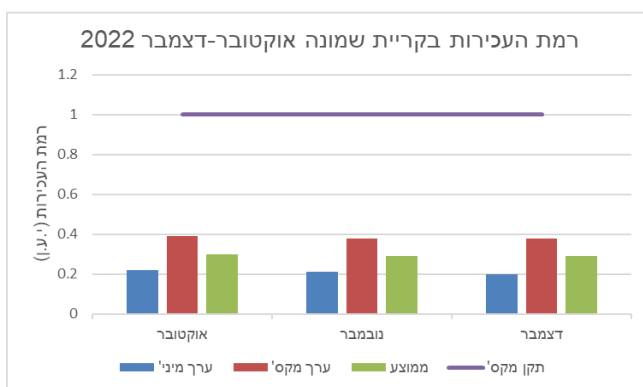

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד