


**דיווח על איכות המים בקרית שמונה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קרית שמונה פרטים על איכות המים
המסופקים**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.03.2021-31.03.2021
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיוגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	51	100%	51	51	רשת	שגרתית	קרית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קרית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ערכים תקינים. ניתן לדווח על 100% ביצוע דיוגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיוגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח 240 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיוגום המשקף את איכות הצנרת. דיוגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-2 שנים. תוכנן ובוצע בשנת 2019. דווח בהתאם.
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי' לגביו, 100 מקג"ל. פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ. הערכים תקינים ונמוכים מאוד המעידים על איכות מים טובה.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

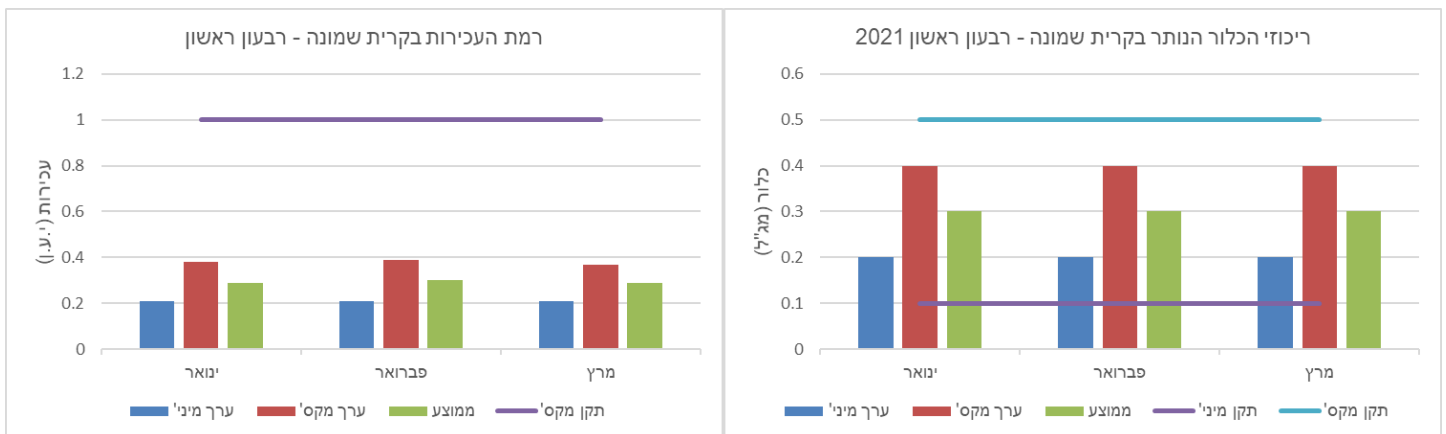

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד