

דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,



אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01/04/2021-30/06/2021

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז אחיזה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדגיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
1.69%	58	100%	59	59	רשת	שגרתית	קרית שמונה
0%	3	100%	3	3	רשת	חוזרת	קרית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קרית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאי דיגום שיגרה מיום 19.04.21, דיווחו על אחיזה בנקודה אחת. סקר חקירתי לא העלה ממצאים חריגים. למחרת, בתאריך 20.04.21 בוצעה בדיקה חוזרת ב 3 נקודות מייצגות – בדגימה זו כל הערכים נמצאו תקינים.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, הערך המדווח 140 מק"ג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-2 שנים. תוכנן ובוצע בשנת 2019. מתוכנן לביצוע בשנה הנוכחית.
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי' לגביו, 100 מק"ג"ל. פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ. צפוי להתפרסם ברבעון השלישי.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

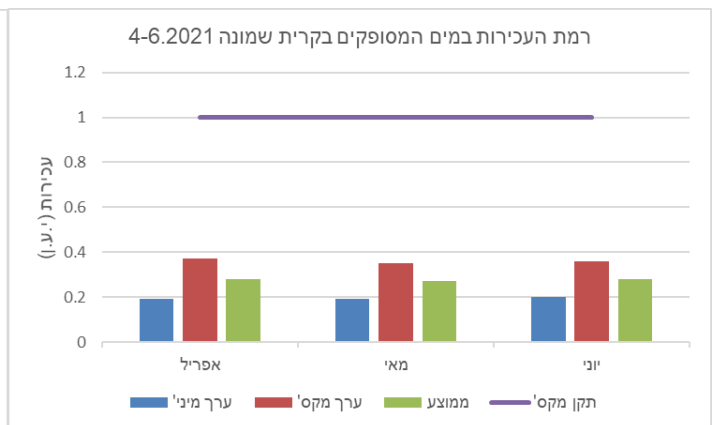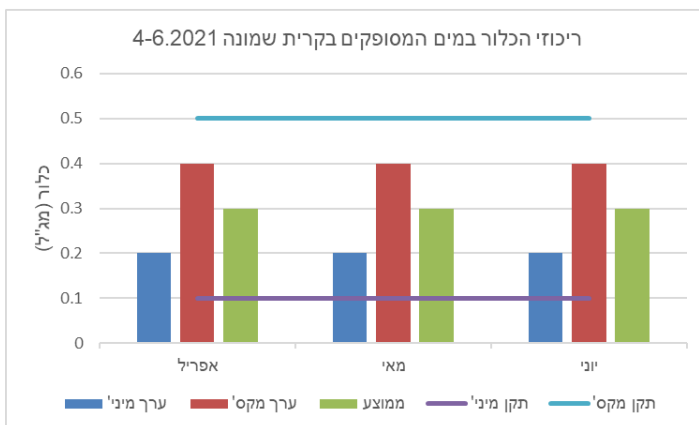

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד