


**דיווח על איכות המים בבוקעתא**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים**  
**המסופקים**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.04.2025-30.06.2025  
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	64	64	100%	64	0%
בוקעתא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. דווח ערך גבוה מ-0.5 מג"ל ברשת המים. הני"ל הועבר להמשך טיפול חברת "מקורות". בתקופת המלחמה אישר משרד הבריאות אספקת מים בריכוזי כלור גבוהים יותר בשל צריכות מים נמוכות יותר ולהבטחת איכותם.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז הינו בריכוז של 360 מקג"ל.
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בשנת 2024 ולכן, לא תוכנן ביצוע דיגום בשנה זו.
6. THM- פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בחודש אוגוסט שנה נוכחית.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

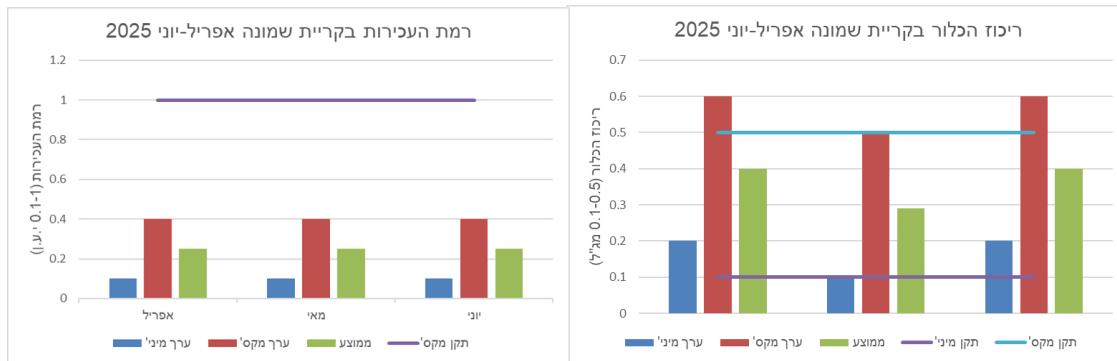

בברכה,  
אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד